



Intensità sismiche di verifica

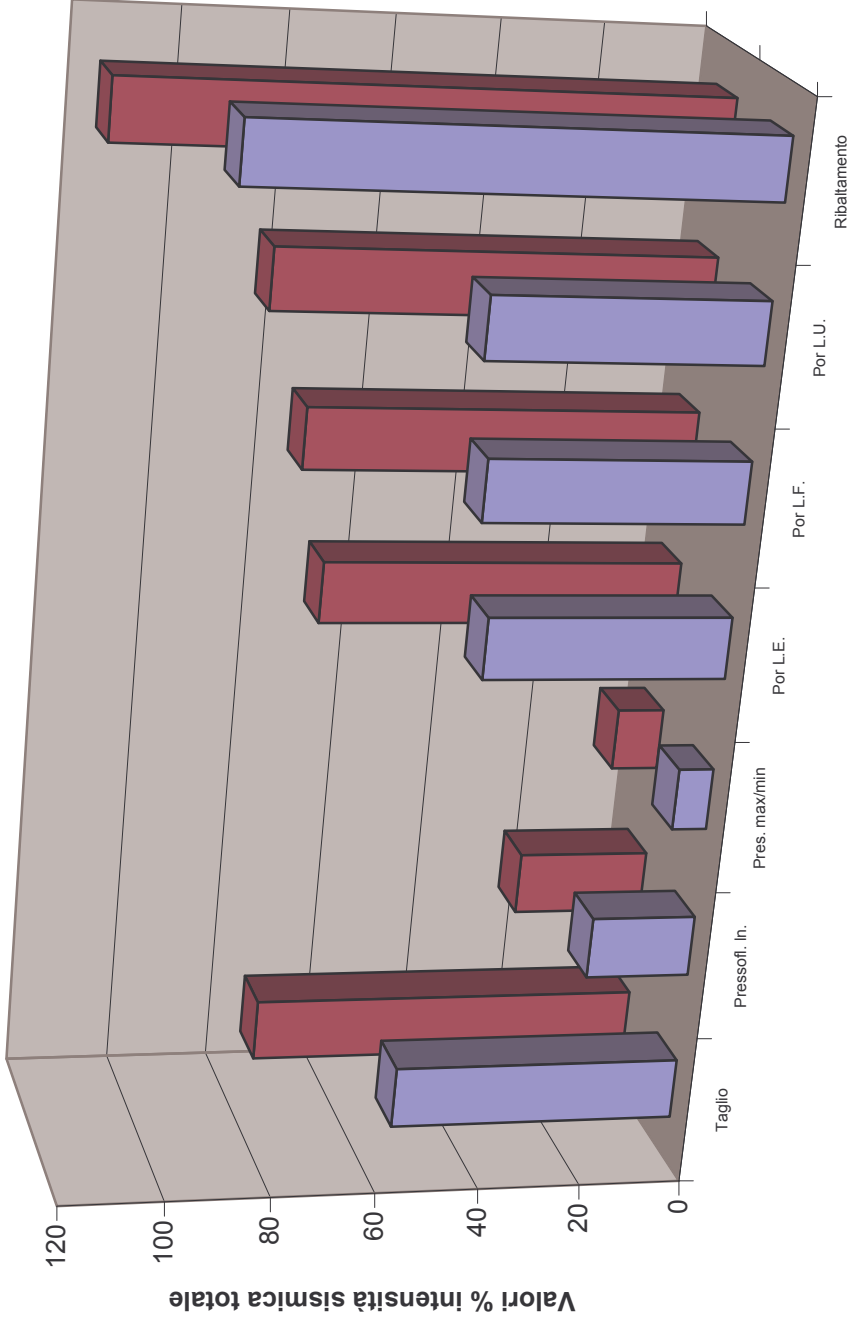

	Taglio	Pressof. In.	Pres. max/min	Por L.E.	Por L.F.	Por L.U.	Ribaltamento
■ attuale	55,4	20,1	6,7	46,6	49,7	52,3	98,7
■ progetto	75,5	25,5	9,1	70,1	75,8	84,4	115,9

Verifica soddisfatta se il valore è maggiore di 100%

Impegni massimi di verifica

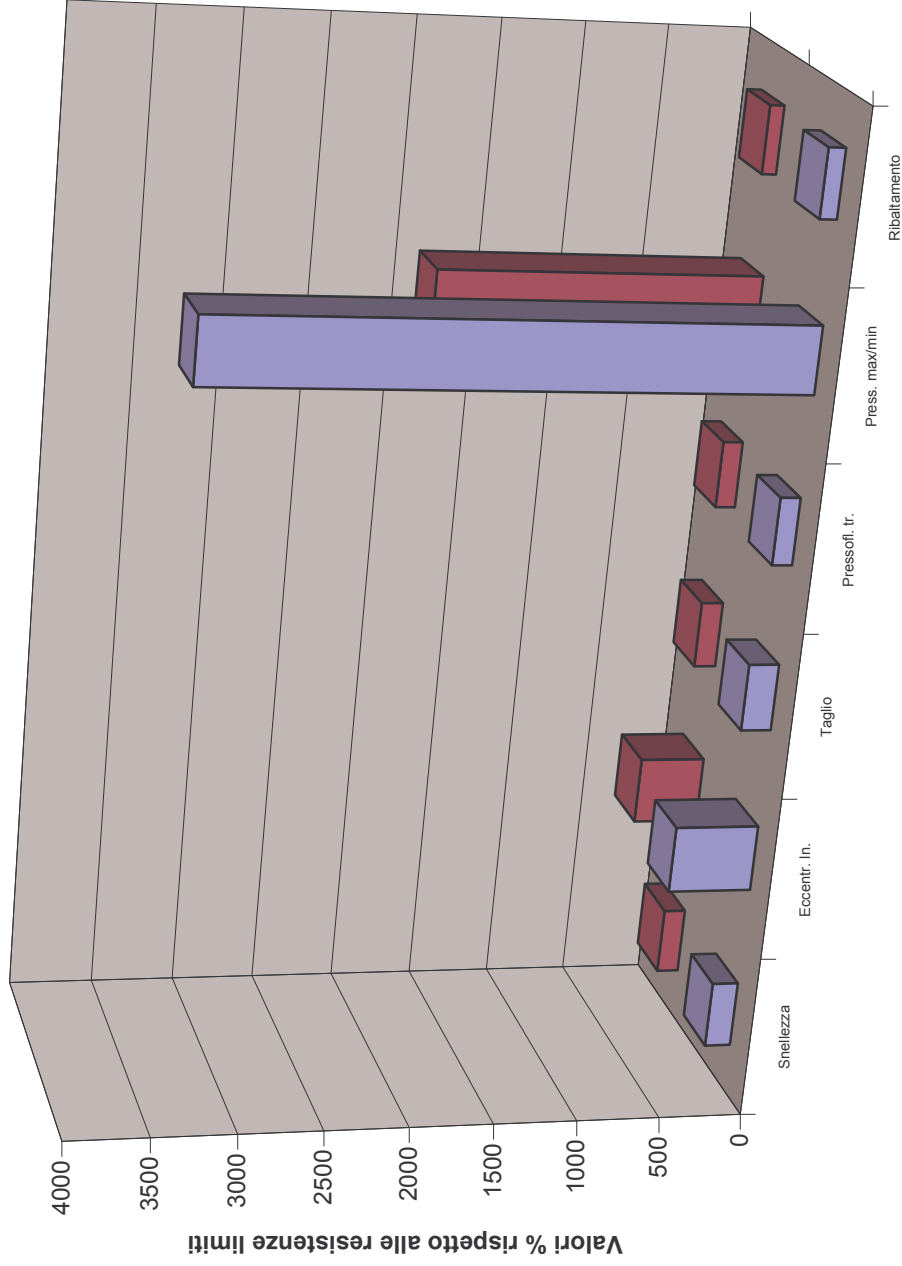

	Snellezza	Eccentr. In.	Taglio	Pressofi. tr.	Press. max/min	Ribaltamento
■ attuale	155,3	497,3	180,5	120,0	3500,5	101,3
■ progetto	131,1	392,0	132,5	120,0	1939,8	86,3

Verifica soddisfatta se l'impegno è minore di 100%