



Pianta al piano 2

Scala 1:250

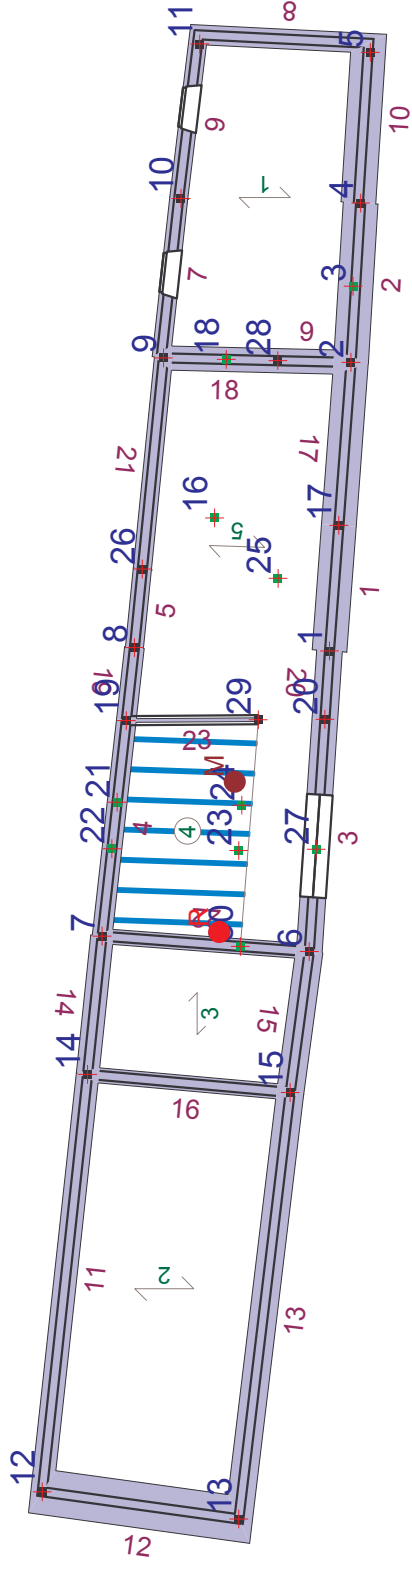


Pianta al piano 3

Scala 1:250

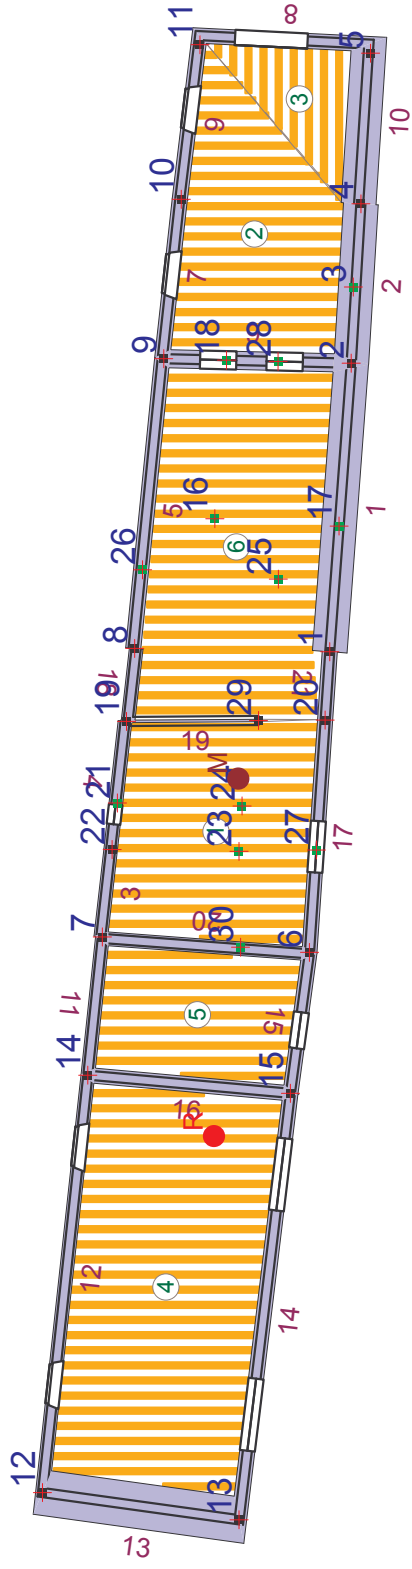

Domini di resistenza al piano 1


Scala 1:500

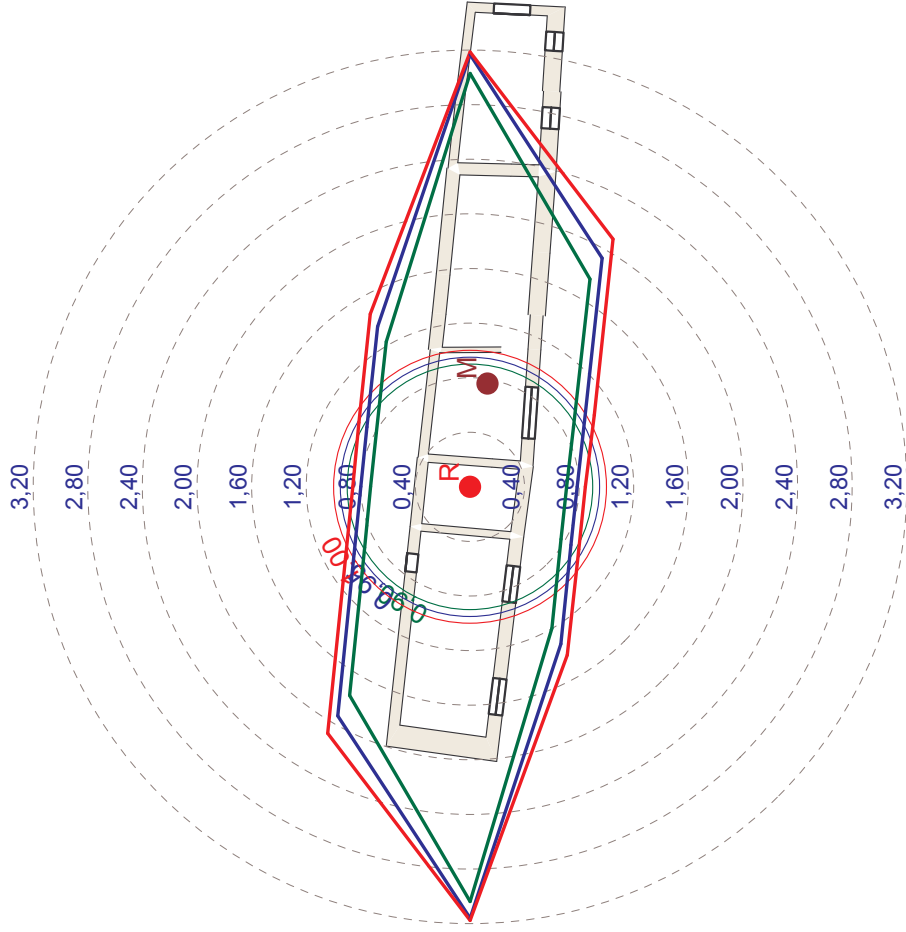

S.L. Ultimo	—	Domínio	—	Limite min
S.L. Fessurazione	—	Domínio	—	Limite min
S.L. Elastico	—	Domínio	—	Limite min

Domini di resistenza al piano 2


Scala 1:500

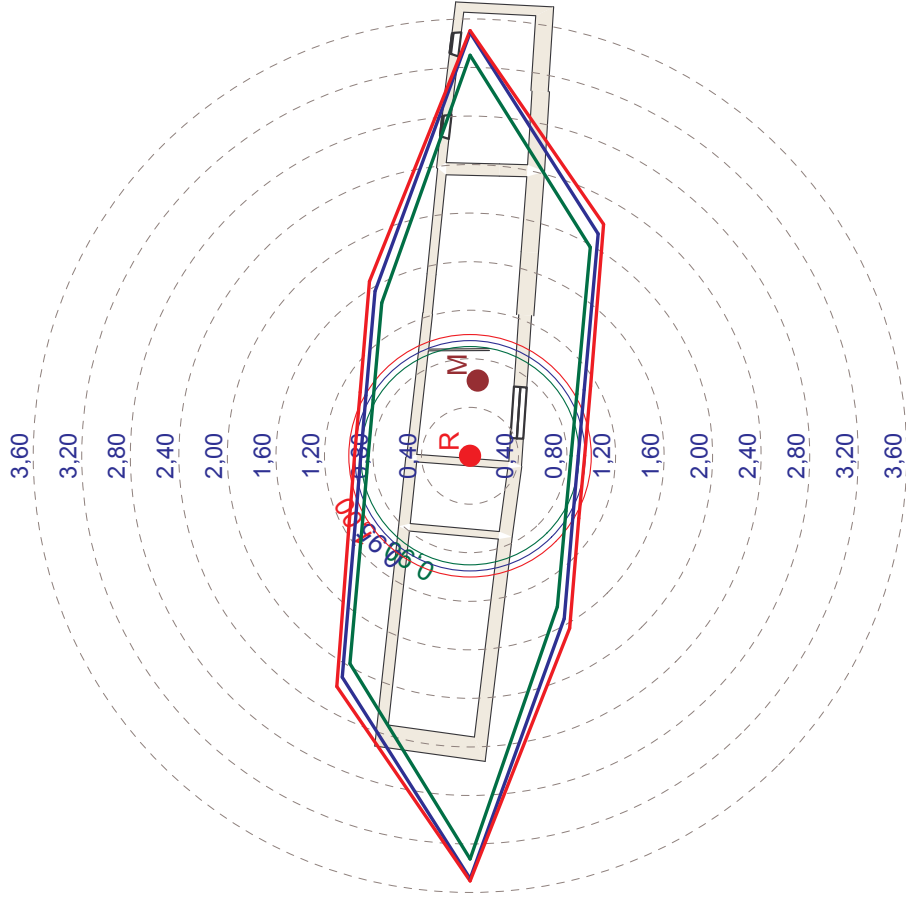

S.L. Ultimo	—	Domínio	—	Limite min
S.L. Fessurazione	—	Domínio	—	Limite min
S.L. Elastico	—	Domínio	—	Limite min


Domini di resistenza al piano 3

Scala 1:500

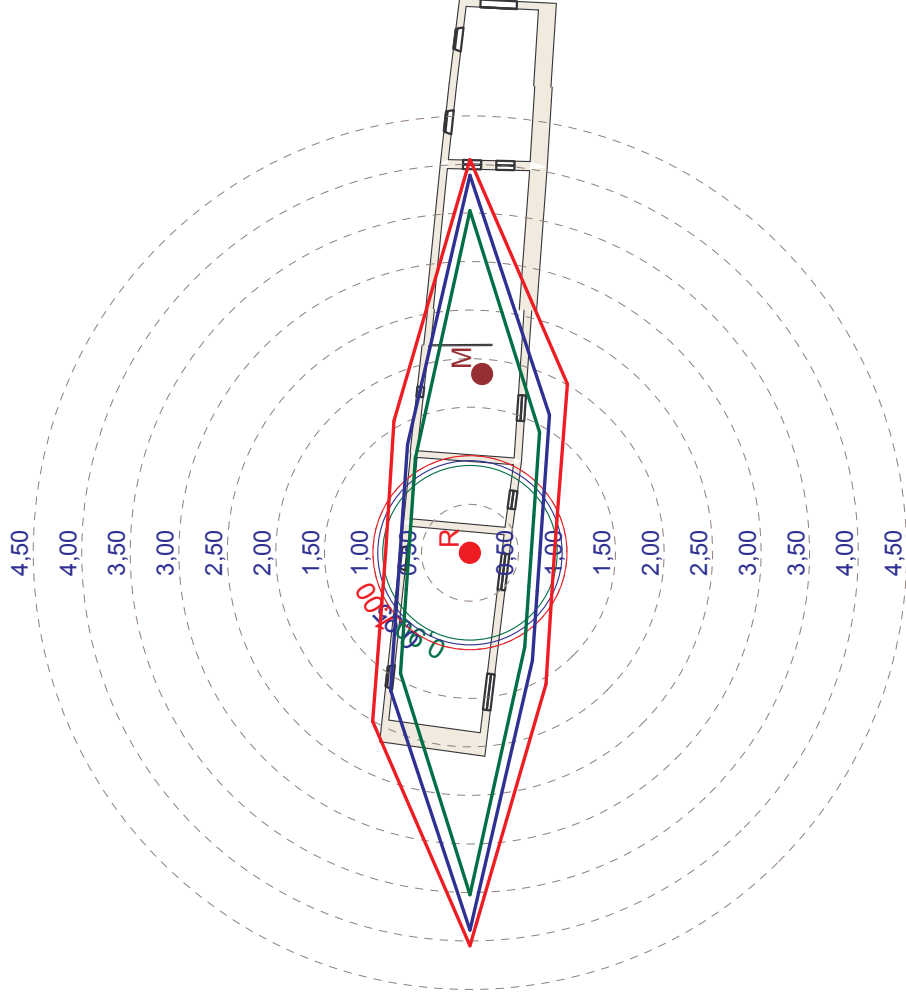


S.L. Ultimo	—	Domínio	—	Limite min
S.L. Fessurazione	—	Domínio	—	Limite min
S.L. Elastico	—	Domínio	—	Limite min

Verifica snellezza Dm'87 al piano 0
Scala 1:250

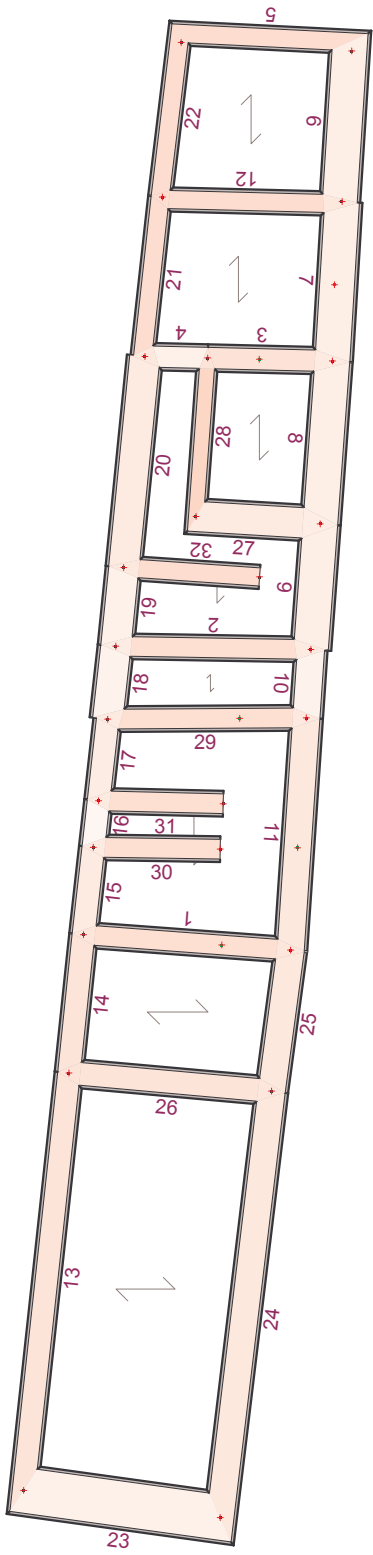

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.


Verifica snellezza Dm'87 al piano 1
Scala 1:250

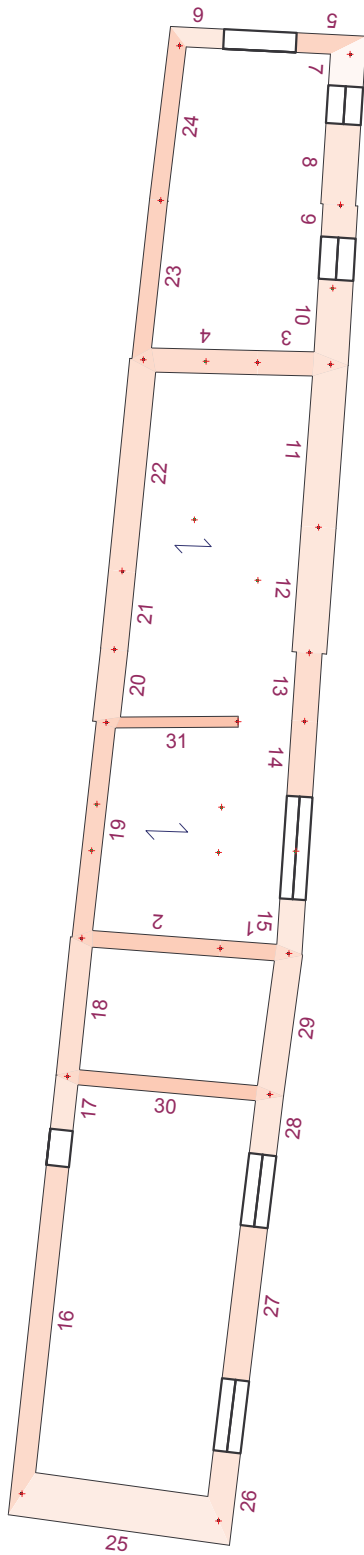

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica snellezza Dm'87 al piano 2


Scala 1:250

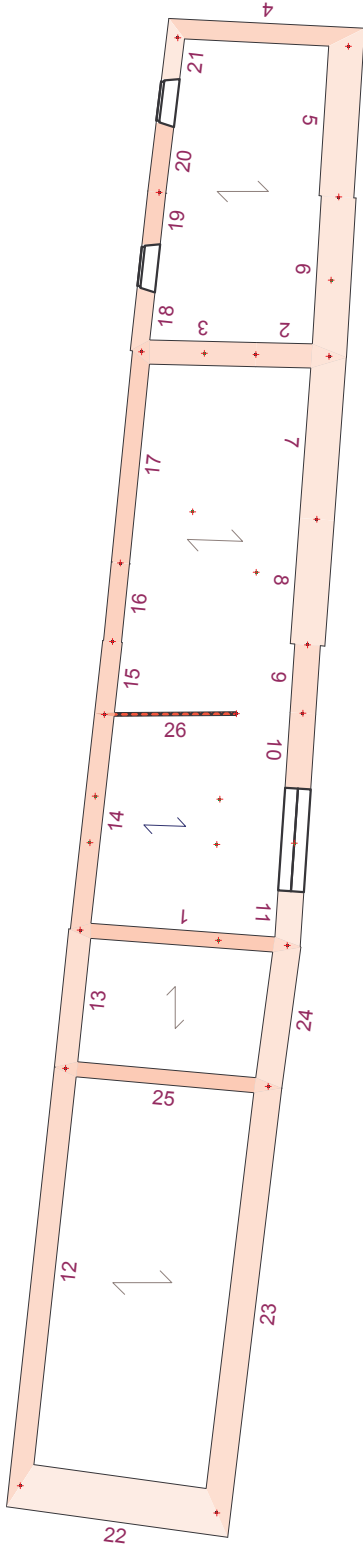

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica snellezza Dm'87 al piano 3


Scala 1:250

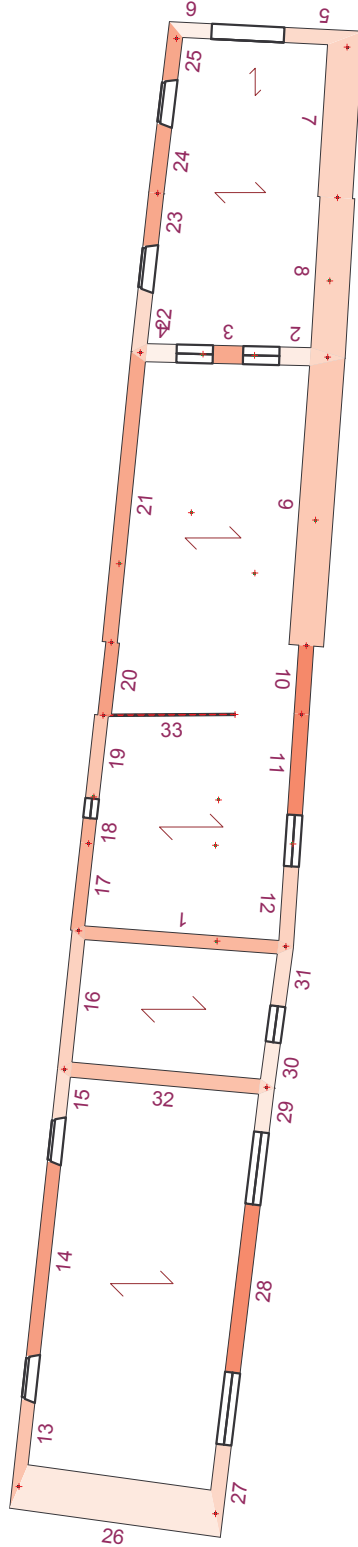

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica eccentricità longitudinale Dm'87 al piano 0


Scala 1:250

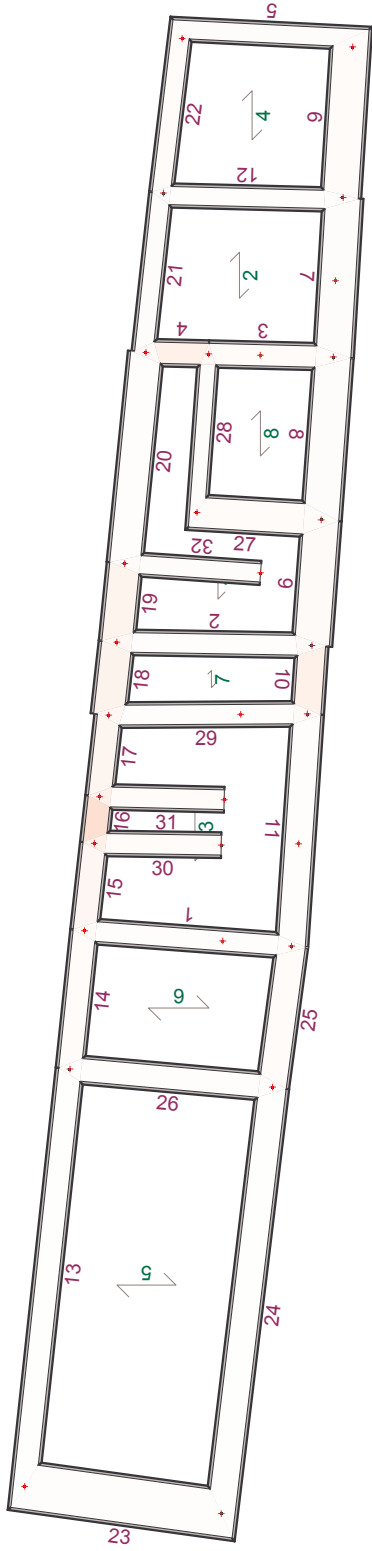

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica eccentricità longitudinale Dm'87 al piano 1


Scala 1:250

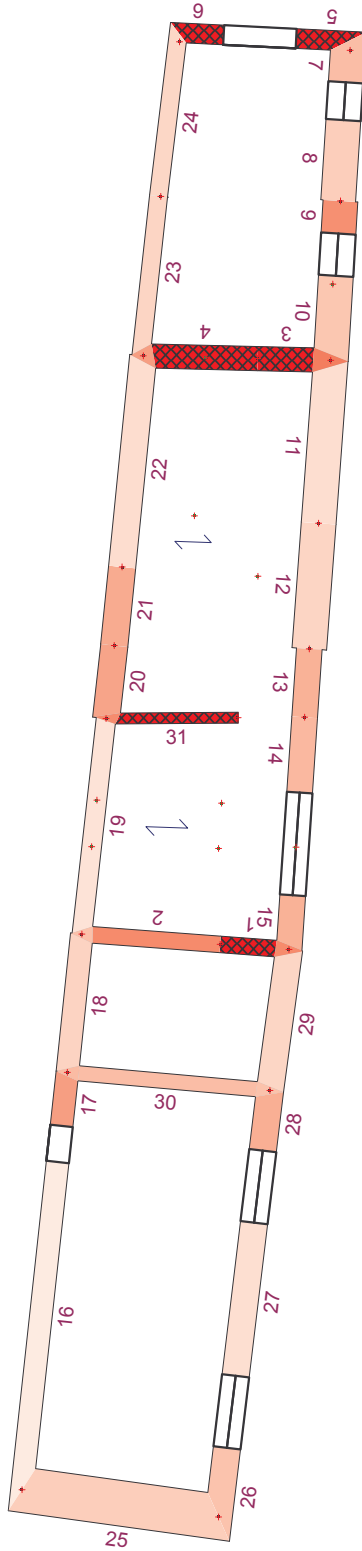

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica eccentricità longitudinale Dm'87 al piano 2


Scala 1:250

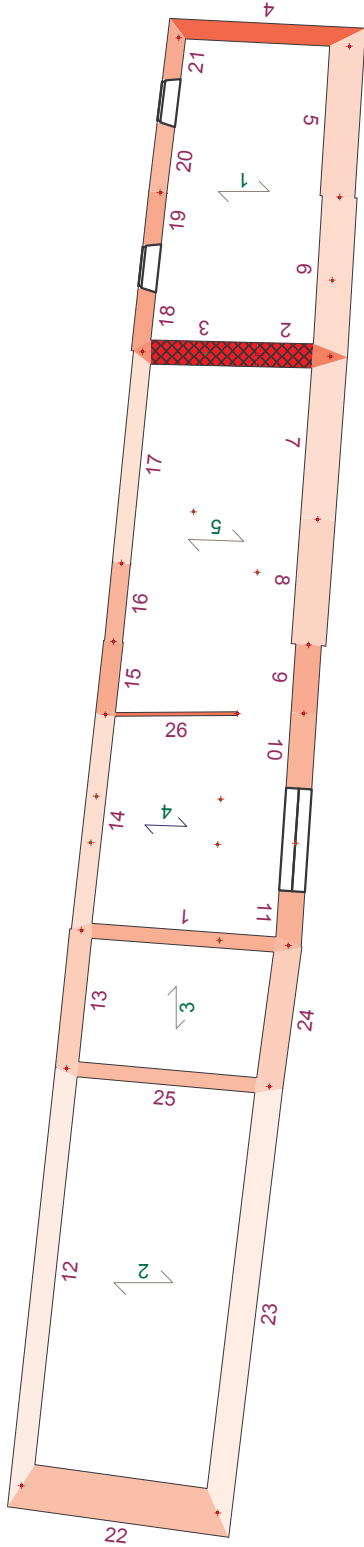

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica eccentricità longitudinale Dm'87 al piano 3


Scala 1:250

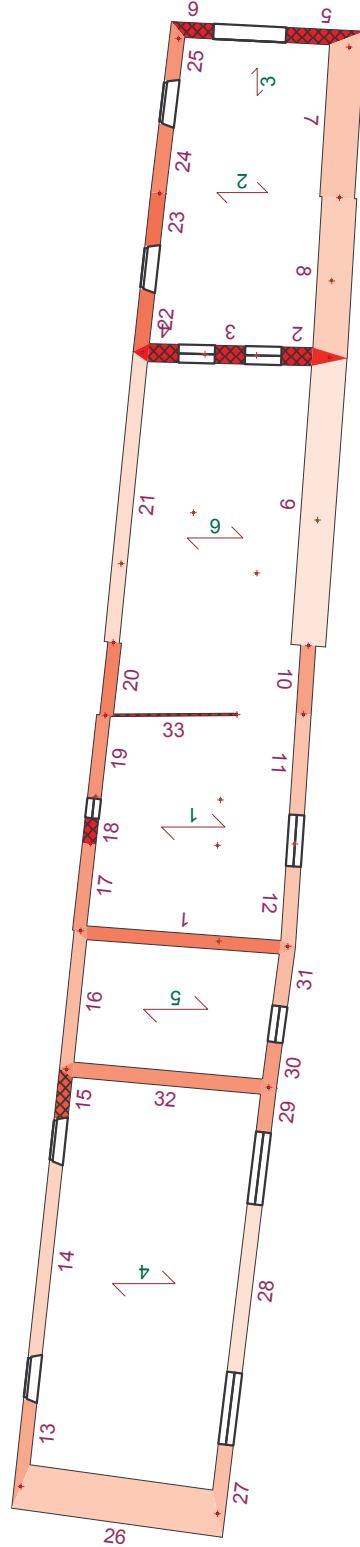

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica a taglio Dm'87 al piano 0


Scala 1:250

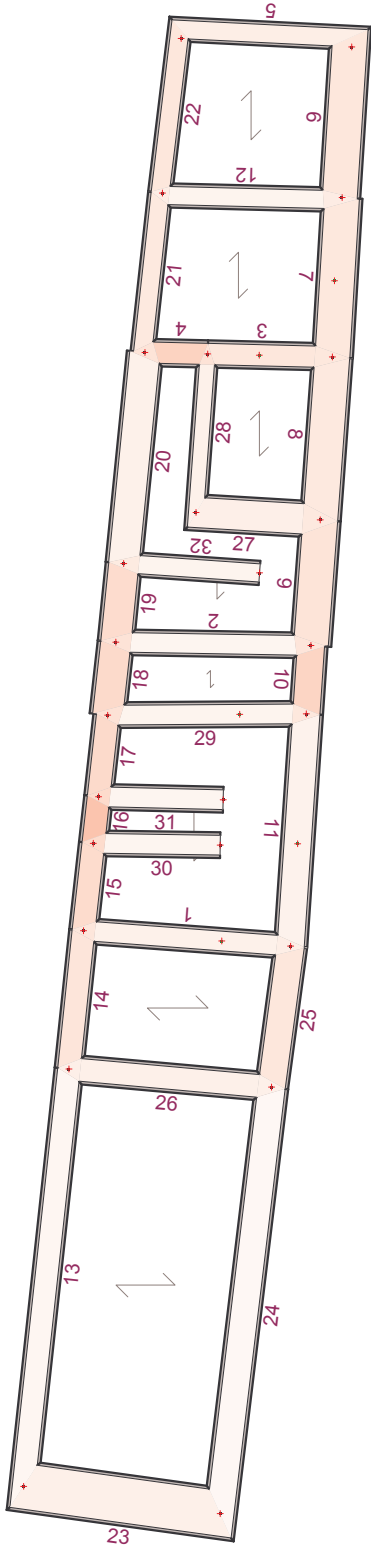

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.


Verifica a taglio Dm'87 al piano 1

Scala 1:250

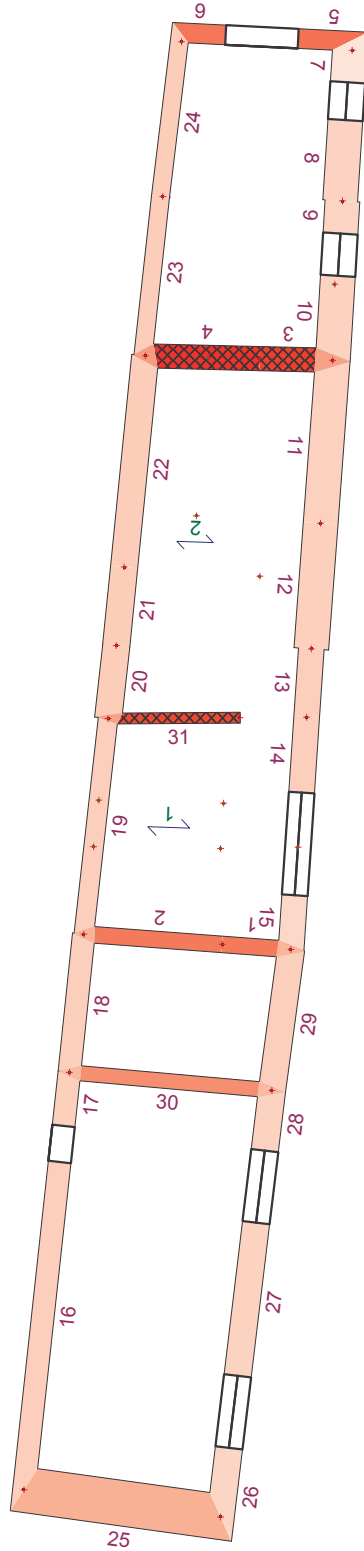


Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica a taglio Dm'87 al piano 2
Scala 1:250

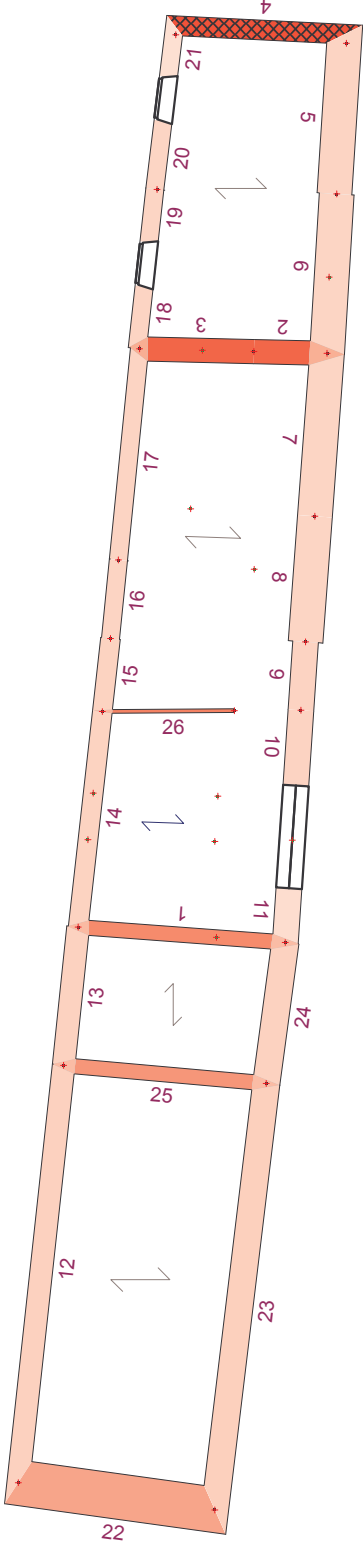


Impegno:  10%  50%  90%  >100%  N.V.

Verifica a taglio Dm'87 al piano 3
Scala 1:250

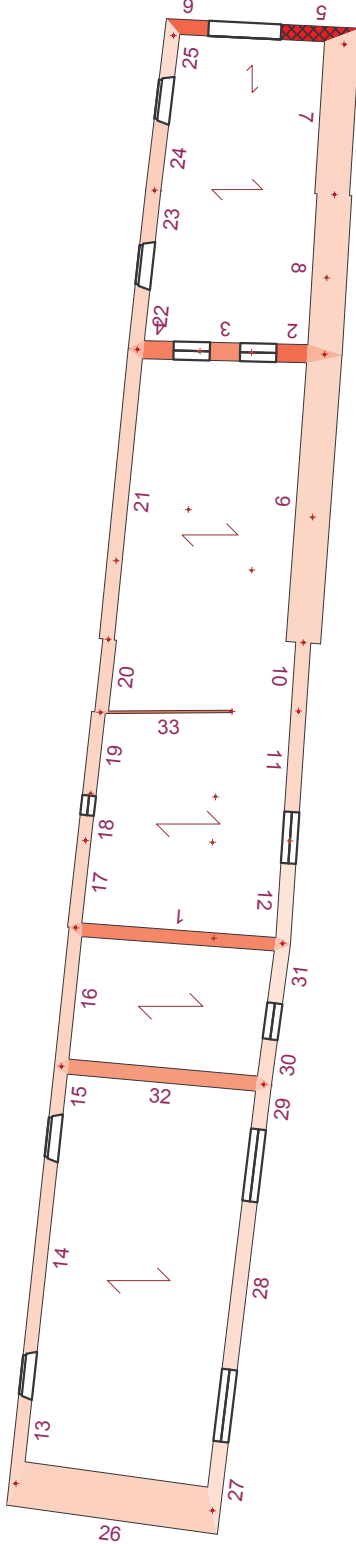


Impegno:  10%  50%  90%  >100%  N.V.

Verifica pressoflessione longitudinale Dm'87 al piano 0
 Scala 1:250

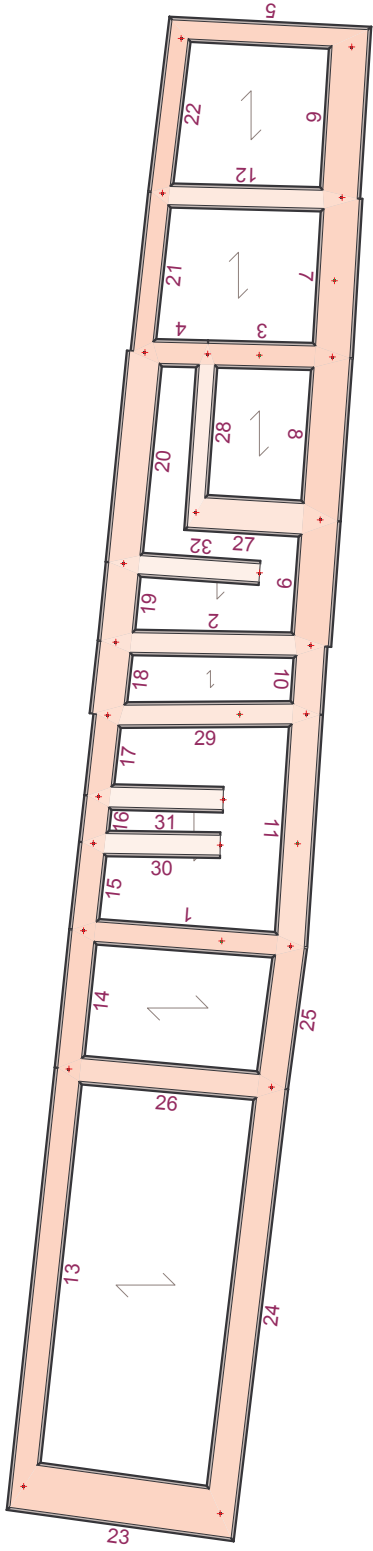

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.


Verifica pressoflessione longitudinale Dm'87 al piano 1
 Scala 1:250

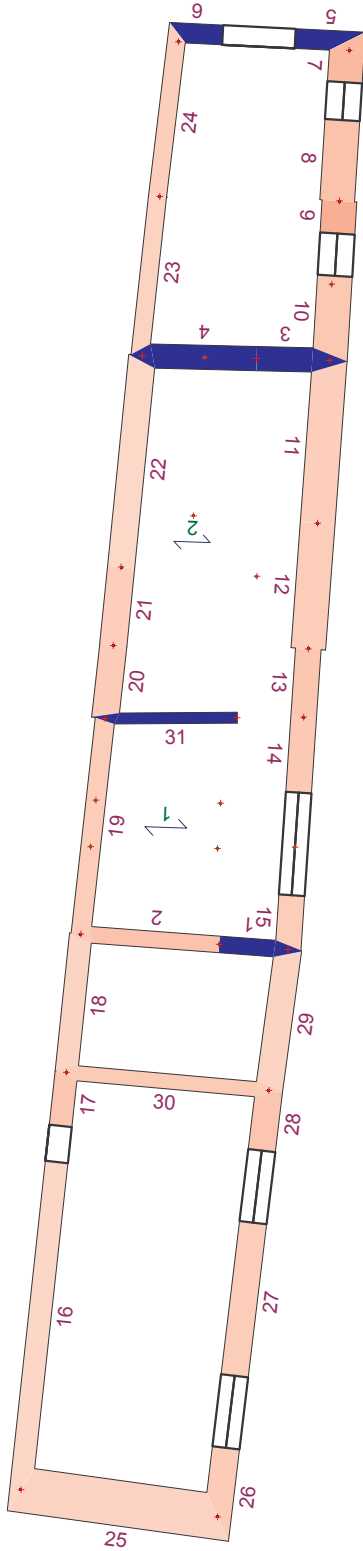

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica pressoflessione longitudinale Dm'87 al piano 2


Scala 1:250

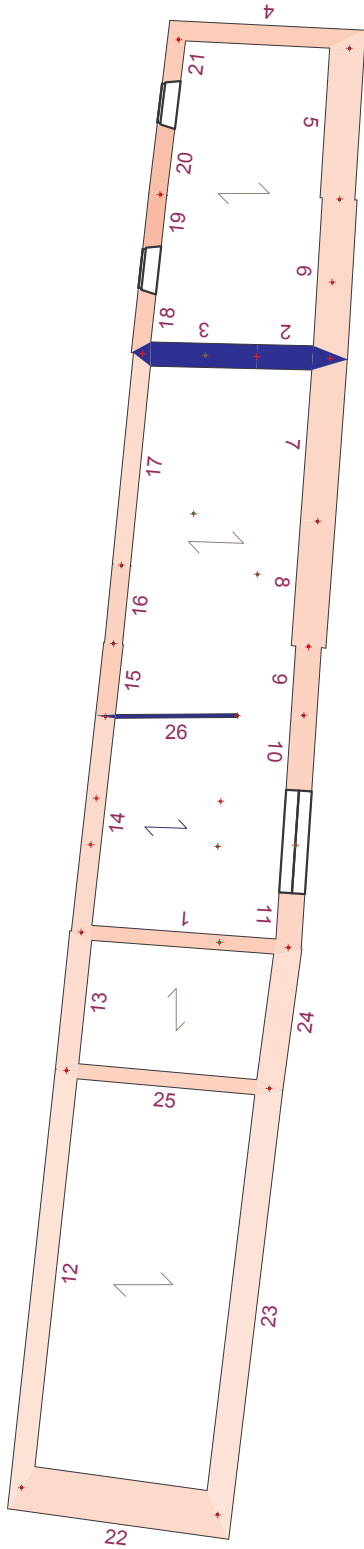

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.


Verifica pressoflessione longitudinale Dm'87 al piano 3

Scala 1:250

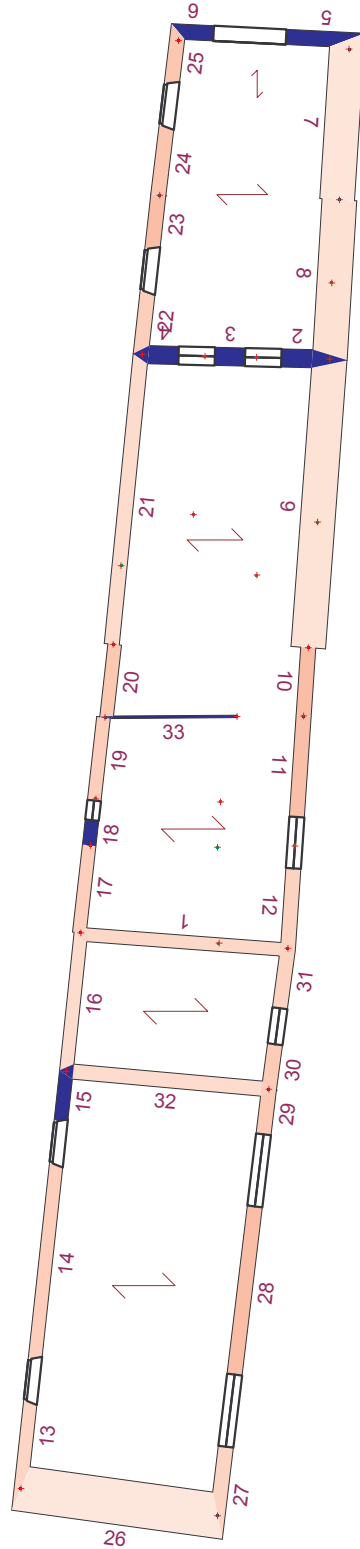


Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica pressoflessione max e min Cm'81 al piano 0
 Scala 1:250

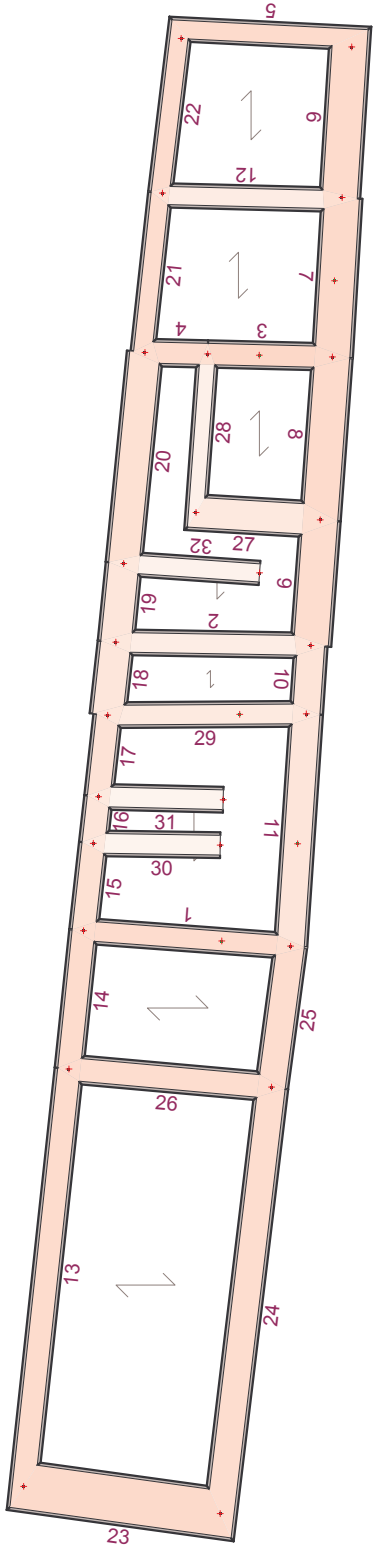

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.


Verifica pressoflessione max e min Cm'81 al piano 1
 Scala 1:250

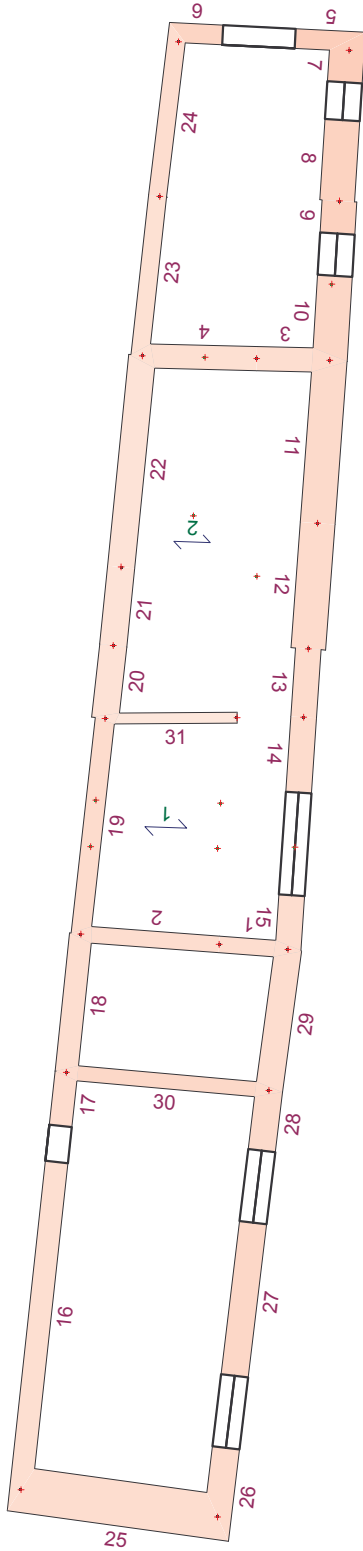

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica pressoflessione max e min Cm'81 al piano 2


Scala 1:250

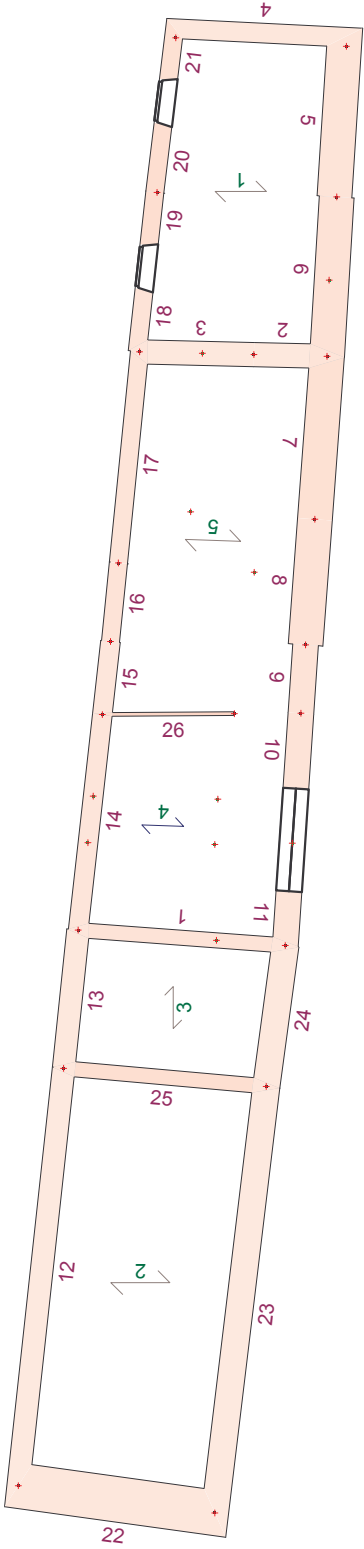

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica pressoflessione max e min Cm'81 al piano 3


Scala 1:250

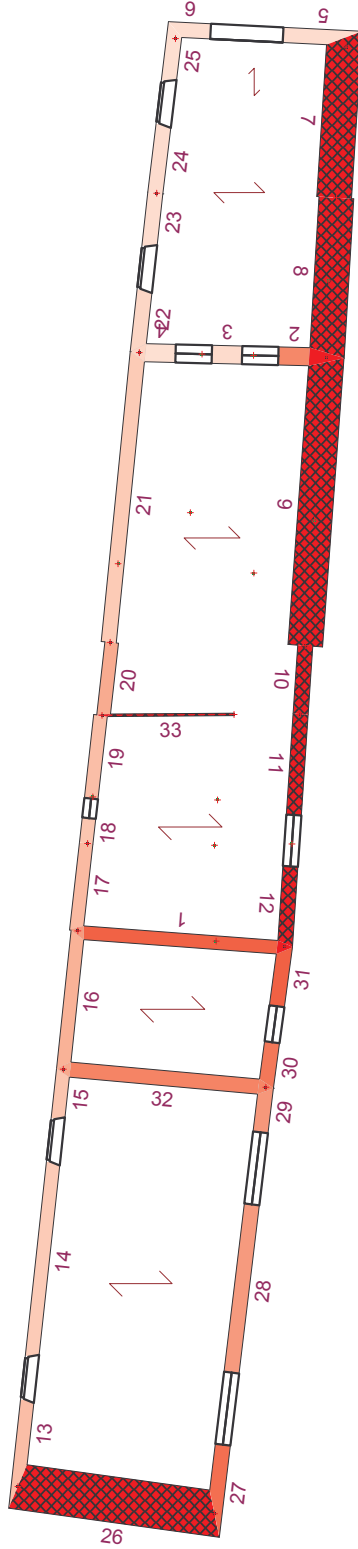

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.


Verifica sismica limite elastico Cm'81 al piano 0

Scala 1:250

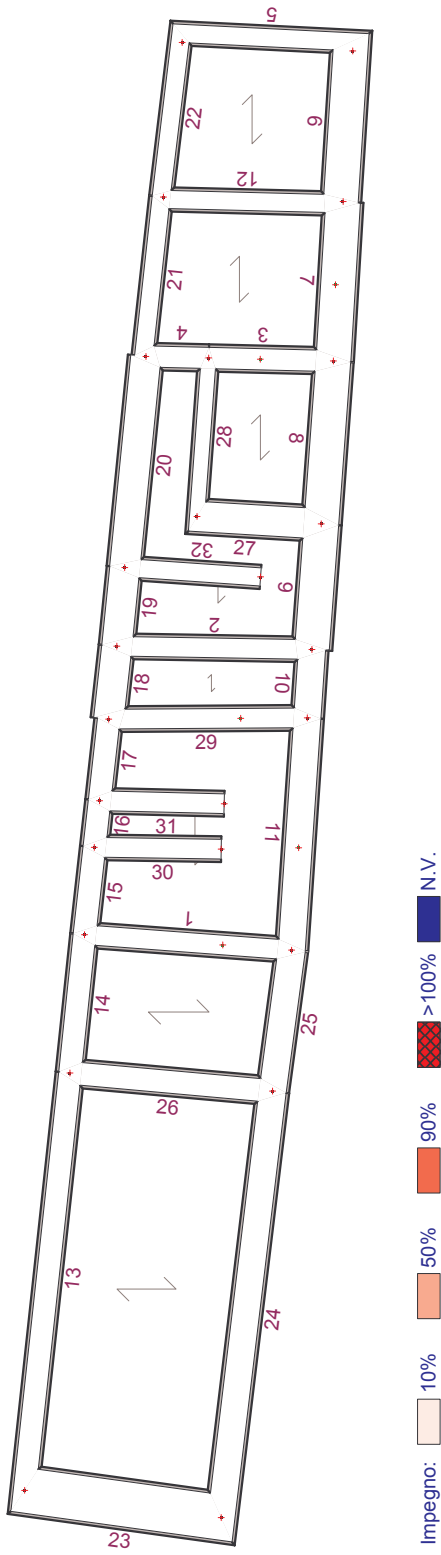


Verifica sismica limite elastico Cm'81 al piano 1

Scala 1:250

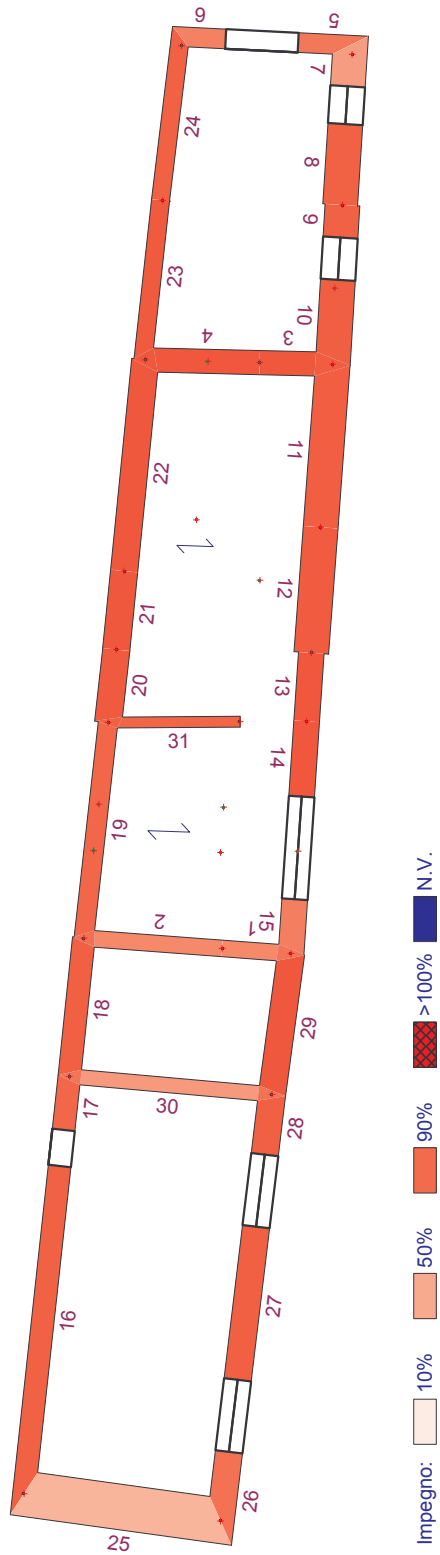

Verifica sismica limite elastico Cm'81 al piano 2


Scala 1:250

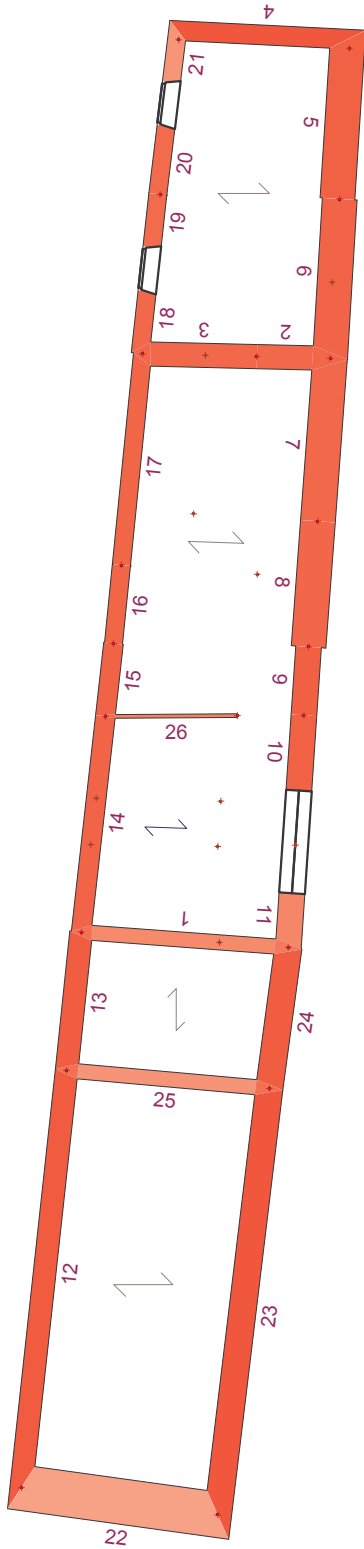

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.


Verifica sismica limite elastico Cm'81 al piano 3

Scala 1:250

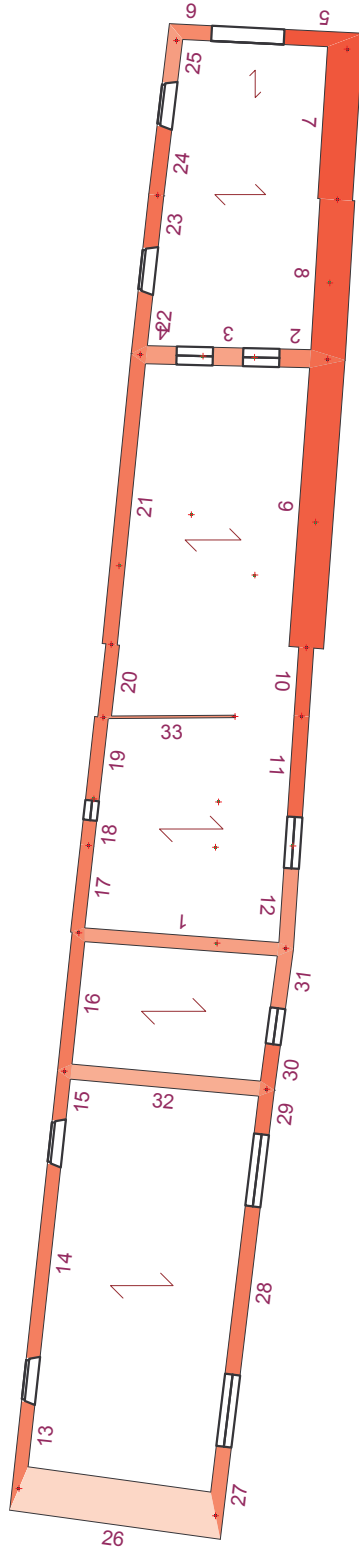


Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica sismica limite fessurazione Cm'81 al piano 0
 Scala 1:250

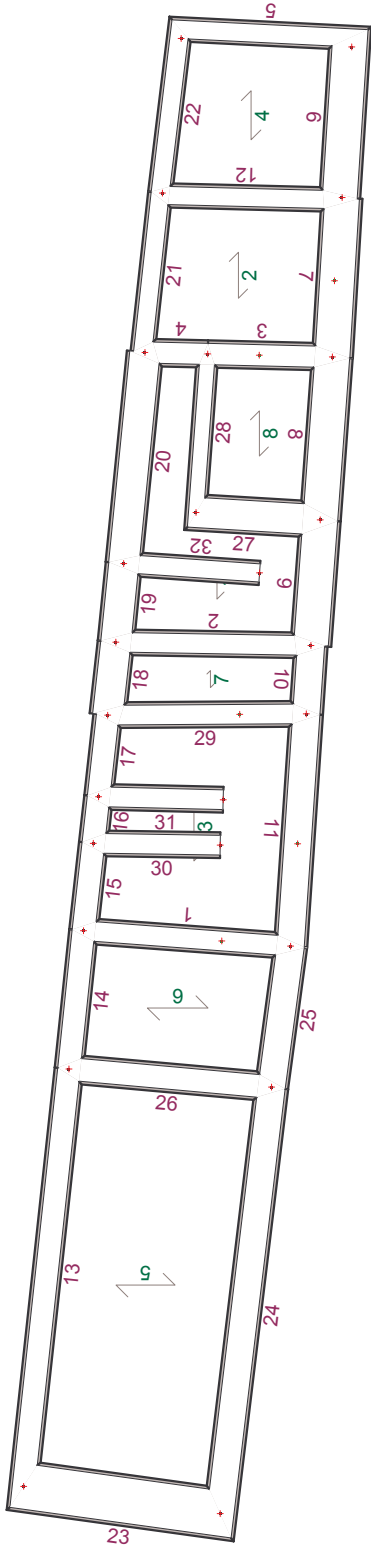


Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica sismica limite fessurazione Cm'81 al piano 1
 Scala 1:250

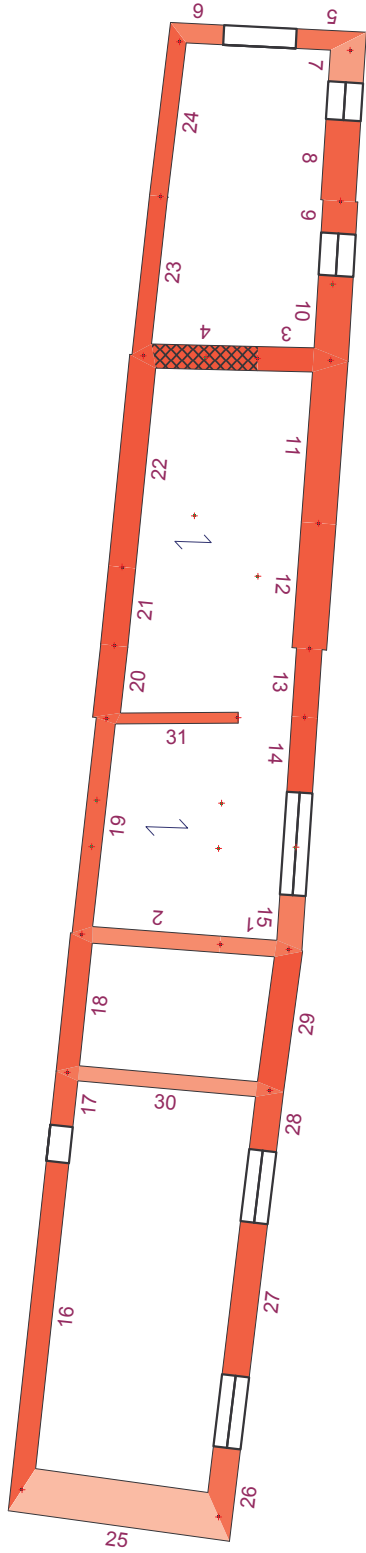


Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica sismica limite fessurazione Cm'81 al piano 2
 Scala 1:250

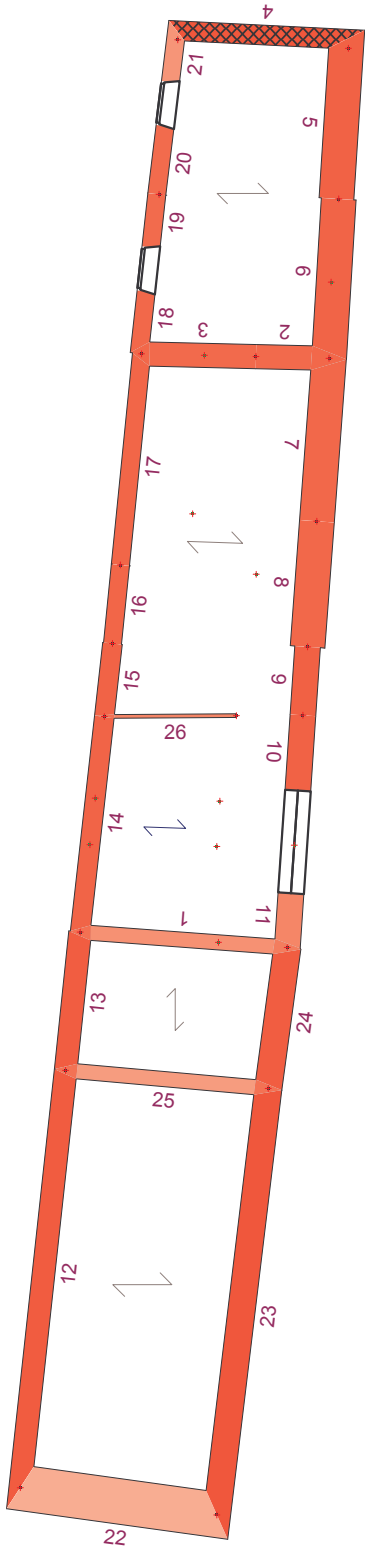

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.


Verifica sismica limite fessurazione Cm'81 al piano 3
 Scala 1:250

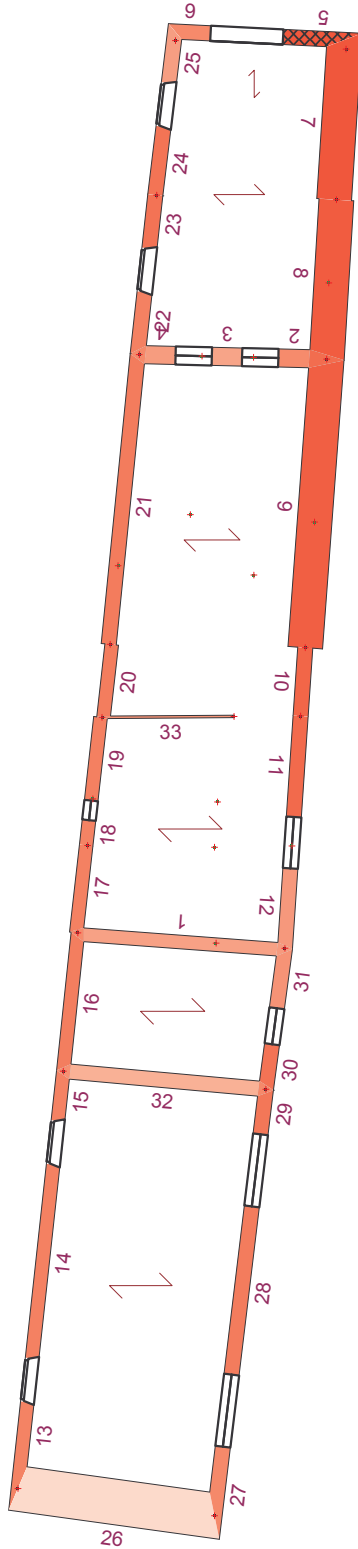

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica sismica limite ultimo Cm'81 al piano 0


Scala 1:250

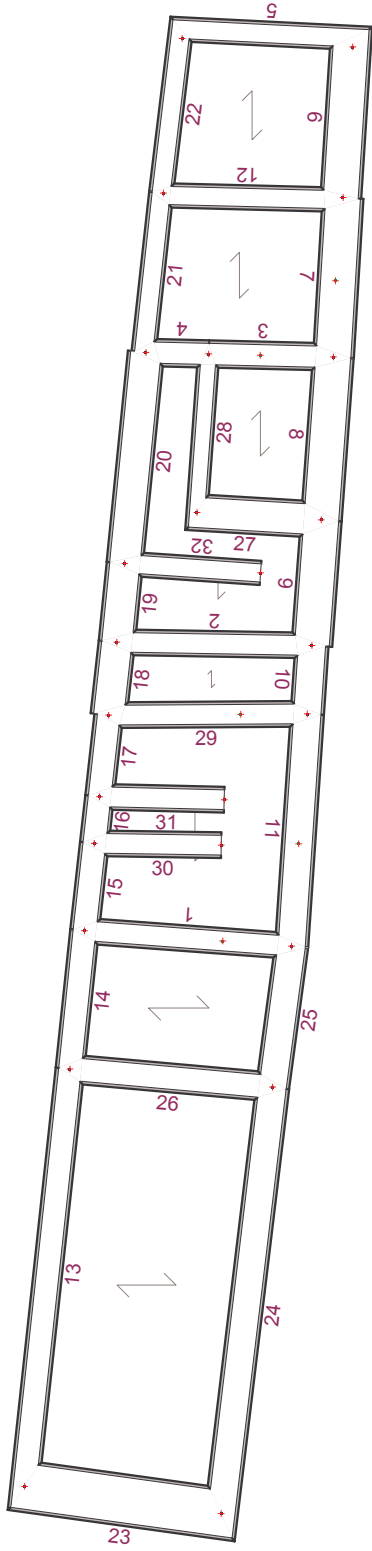

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica sismica limite ultimo Cm'81 al piano 1


Scala 1:250

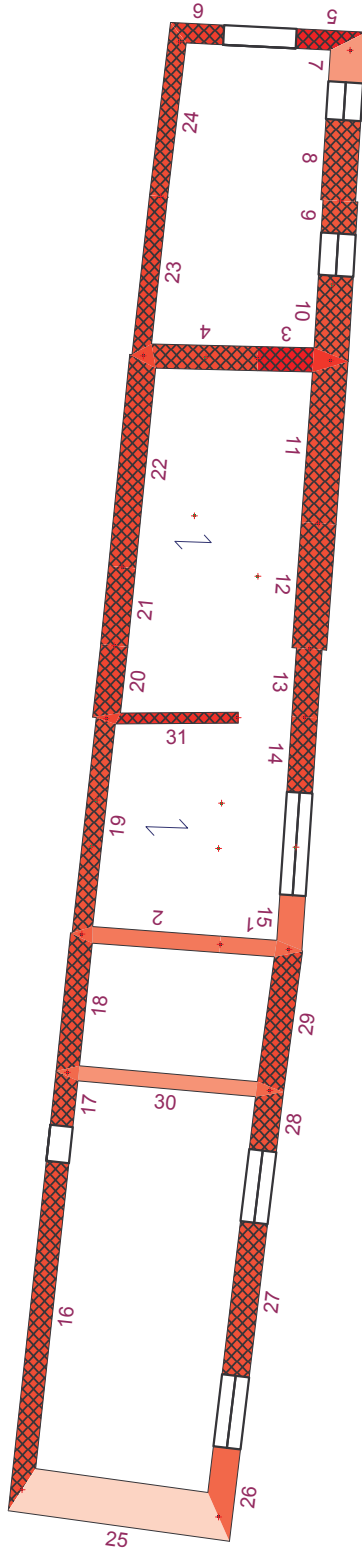

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica sismica limite ultimo Cm'81 al piano 2


Scala 1:250

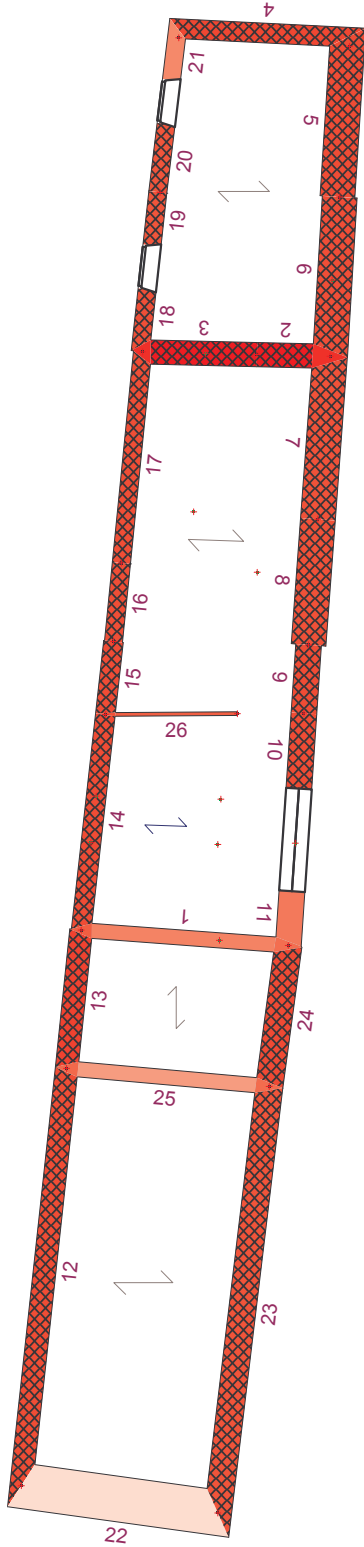

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica sismica limite ultimo Cm'81 al piano 3


Scala 1:250

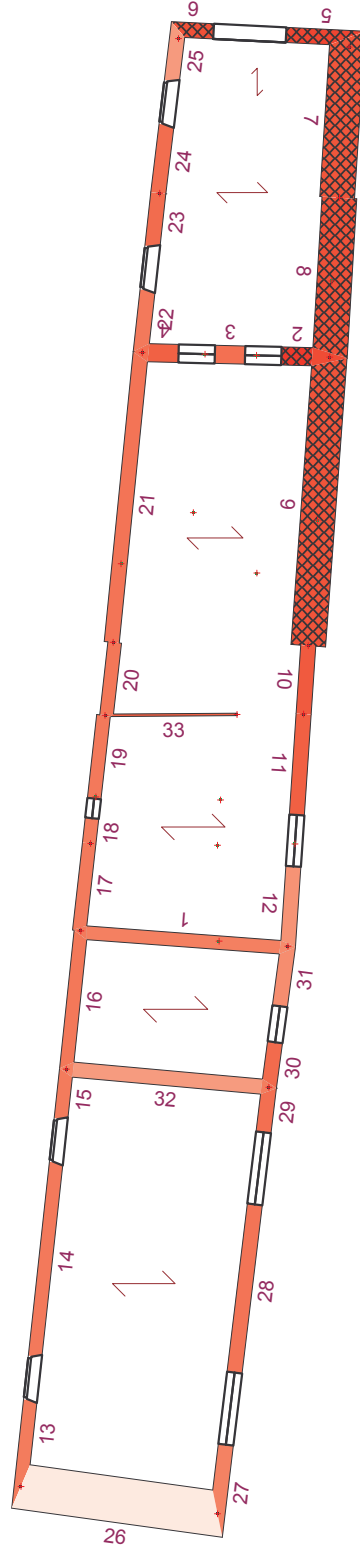

Impegno: 10% 50% 90% >100% N.V.

Verifica a ribaltamento L61/98 al piano 0


Scala 1:250

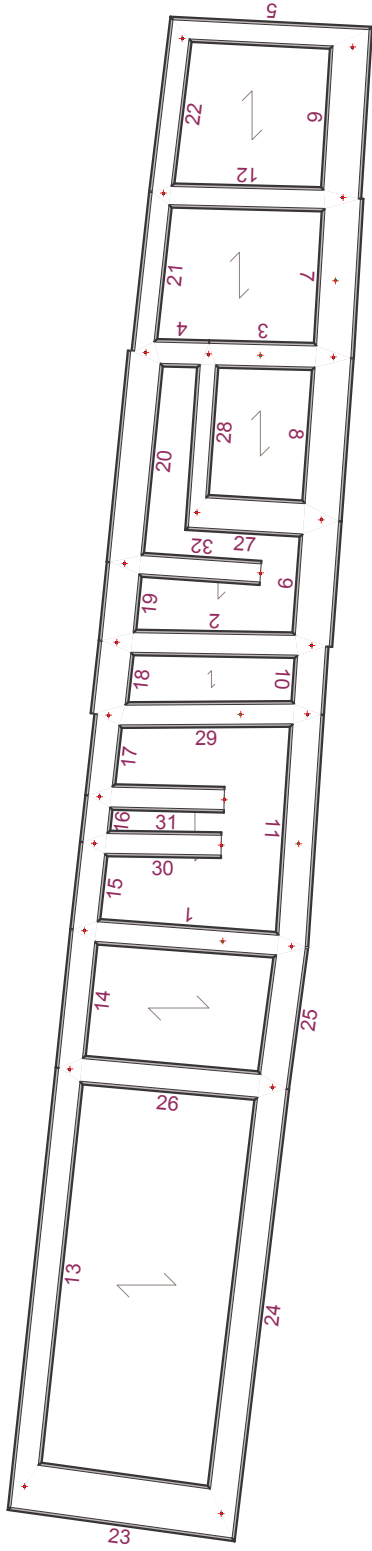

Impegno:  10%  50%  90%  >100%  N.V.

Verifica a ribaltamento L61/98 al piano 1


Scala 1:250

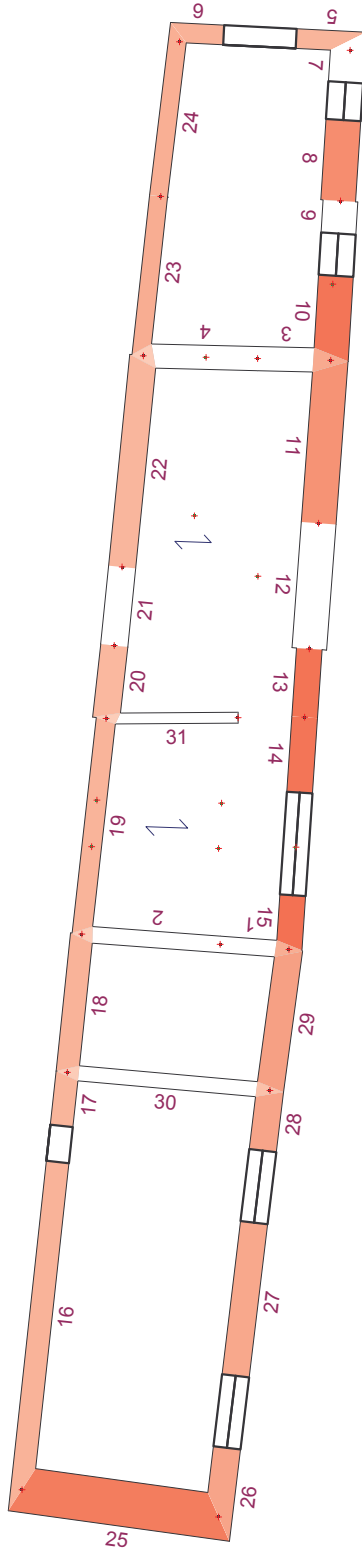

Impegno:  10%  50%  90%  >100%  N.V.

Verifica a ribaltamento L61/98 al piano 2


Scala 1:250

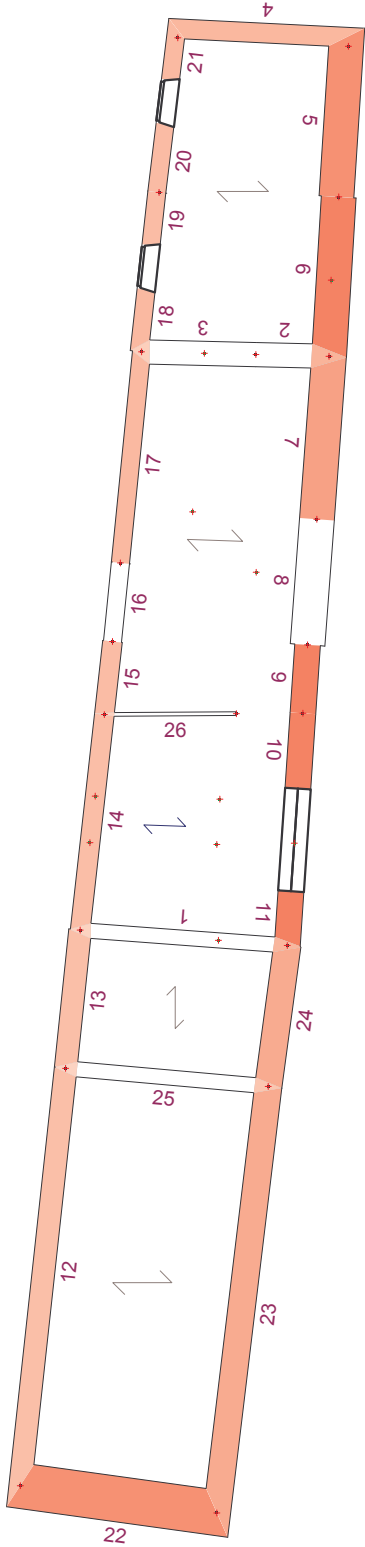

Impegno: 10% 50% >100% N.V.


Verifica a ribaltamento L61/98 al piano 3

Scala 1:250

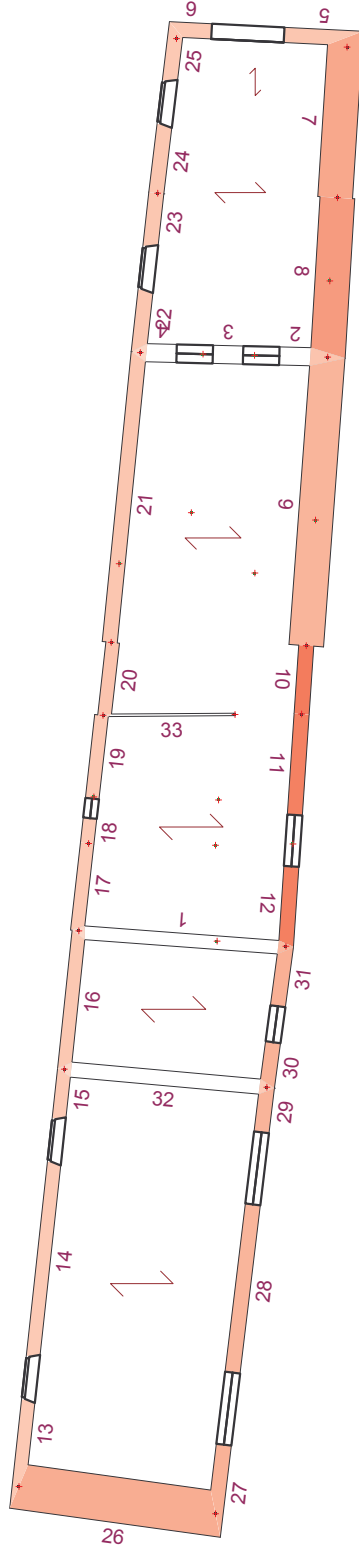


Impegno: 10% 50% >100% N.V.

Sez. corrente

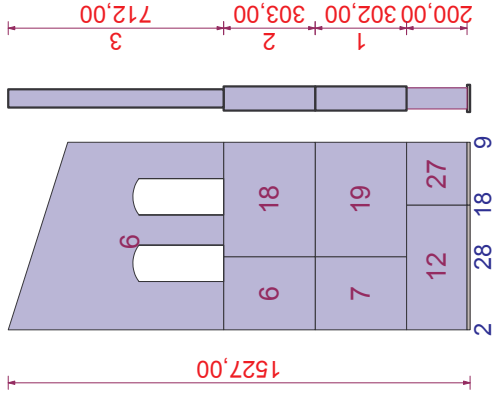


Parete 2
Scala 1:250

Sez. corrente




Parete 5
Scala 1:250

A ribaltamento
Sez. corrente

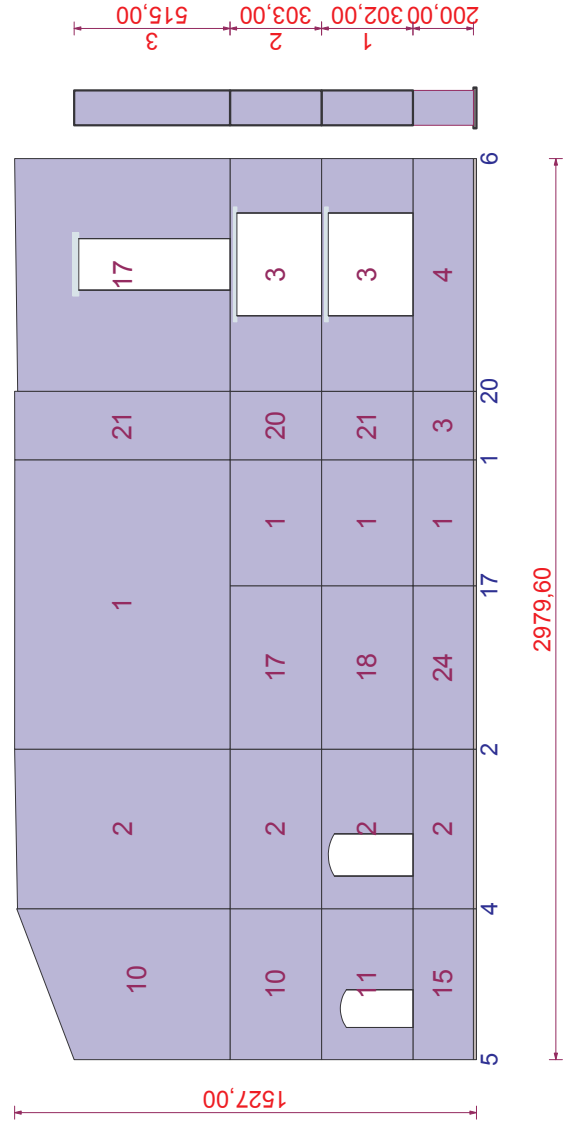


Sez. corrente

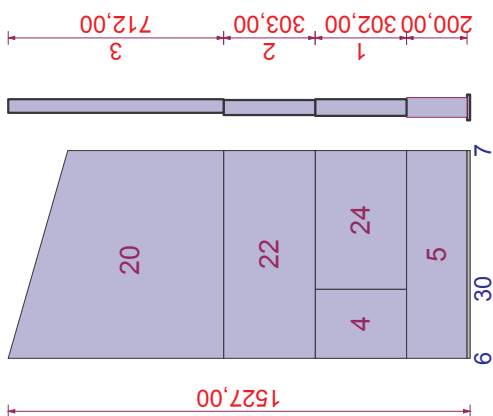

Parete 4
Scala 1:250


A ribaltamento
Sez. corrente

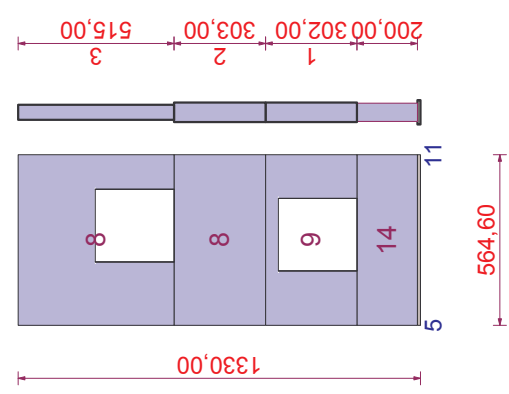

Parete 6


Scala 1:250

Sez. corrente

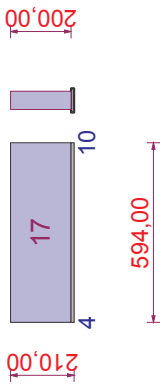


Parete 7


Scala 1:250

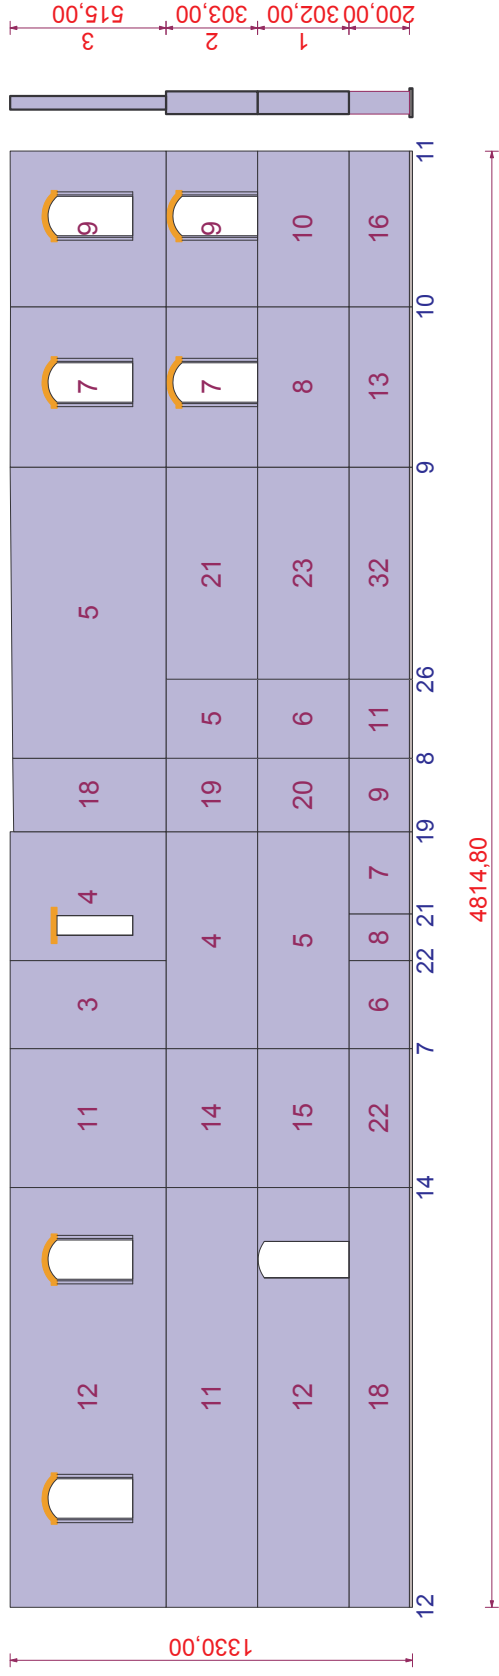

A ribaltamento
Sez. corrente

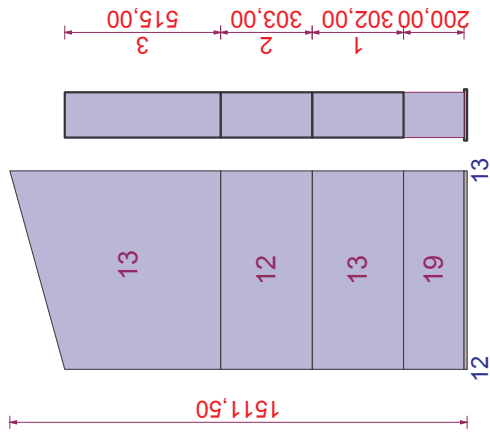


A ribaltamento
Sez. corrente

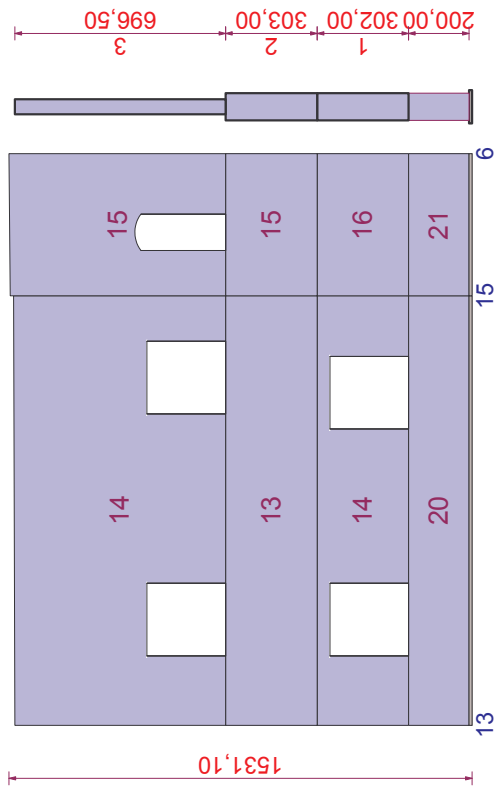

Parete 13

Scala 1:250


Sez. corrente

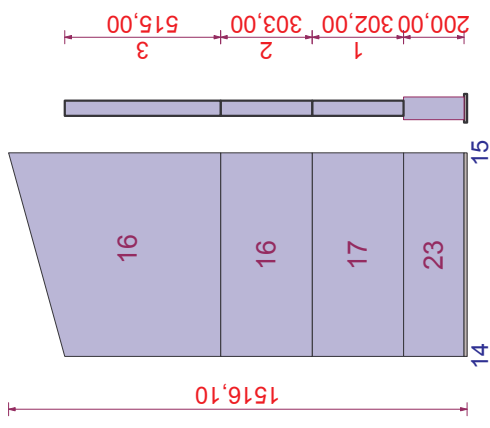

Parete 11

Scala 1:250


Sez. corrente

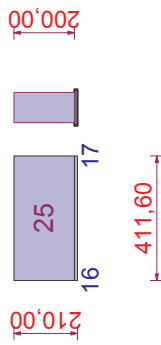


Parete 12

Scala 1:250

Sez. corrente

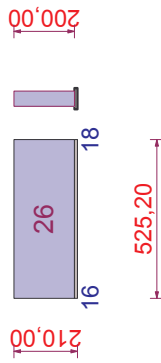


Sez. corrente

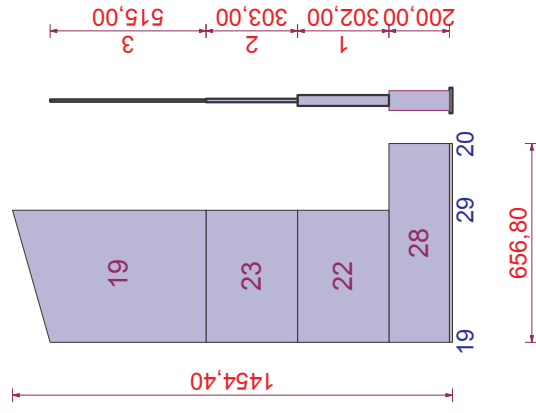

Parete 14

Scala 1:250

Sez. corrente

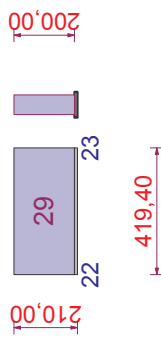


Parete 15

Scala 1:250



Sez. corrente

210,00



412,20


Parete 16

Scala 1:250



Sez. corrente

210,00



449,80



