

**NOTE:**


- Il percorso delle tubazioni GPL riportato sul disegno è indicativo. Lo stesso dovrà essere verificato in fase di esecuzione in accordo con la Direzione Lavori e con il Progettista degli Impianti termici.
- Nel caso in cui il percorso delle tubazioni del riscaldamento o dell'acqua sanitaria comportino delle interferenze con le tubazioni di alimentazione GPL si dovranno rispettare le prescrizioni vincolanti per la linea combustibile, secondo quanto riportato alla UNI 7129:2001.
- Per tutte le prescrizioni di posa, i materiali, le giunzioni, i raccordi, le modalità di esecuzione delle prove di collaudo delle tubazioni e quanto altro si faccia riferimento a quanto riportato all'interno dell'elaborato M03-Capitolato speciale di appalto-Specifiche tecniche per gli impianti meccanici e alla normativa vigente con particolare riguardo alla L. 46 / 90 e alla normativa tecnica UNI.
- Per i diametri delle tubazioni, le dimensioni dei componenti principali (Vasi di espansione, valvole di sicurezza ...) si faccia riferimento allo schema allegato MEC-001-R0


Sulla base dei prodotti offerti a capitolato dall'impresa appaltatrice ogni accessorio necessario alla corretta posa a regola d'arte dell'impianto ed al suo corretto funzionamento, anche se non espressamente previsto nel presente schema di impianto, si assume rientrante nella fornitura della sezione di impianto a cui compete.

L'installazione dei componenti e la realizzazione dell'impianto si intende effettuata in maniera conforme alla L. 46/90, alle norme ed alle leggi vigenti in materia di impianti termici.

Il dimensionamento dell'impianto è stato effettuato per una caldaia di riferimento di tipo murale.

In caso di installazione di una caldaia a basamento sarà cura dell'appaltatore verificare il rispetto delle distanze minime richieste dal produttore da pareti e soffitto per il modello di caldaia proposto

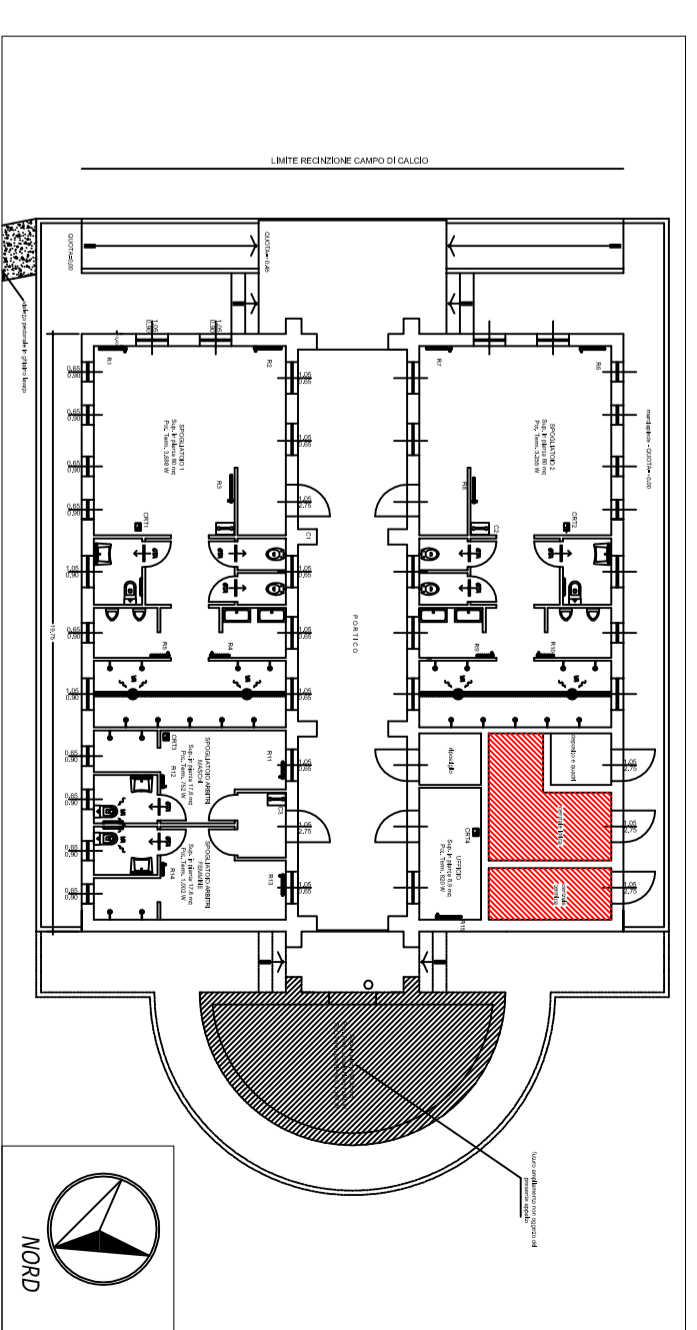

 <b>comune di PRATO</b>	
ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	ENRICO GIARDI
SETTORE LL	EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DIRIGENTE DI SETTORE	Ing. PAOLO BARTALINI
DIRIGENTE DEL SERVIZIO	Ing. PAOLO BARTALINI
CODICE FISCALE	84006890481
OGGETTO	COSTRUZIONE DI SPOGLIATOI A CORREDO DEL CAMPO DI CALCIO DI S. IPPOLITO
UBICAZIONE	VIA VISIANA
FASE	PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATO	PLANIMETRIA CENTRALE TERMICA ED IDRICA
<b>MEC-004</b>	
PROGETTISTI	Geom. Andrea Sanesi
	Geom. Antonio Malenotti
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI	Ing. Mario Daneri (studio DA.SA. ingegneria)
PROGETTISTA impianti elettrici	Ing. Giuseppe Lena
PROGETTISTA impianti meccanici	Ing. Simone Arrigucci
SCALA	1_25
DATA	LUGLIO 2007
© Copyright Comune di Prato - vietata la riproduzione anche parziale	