

COMMITTENTE	COMUNE DI PRATO
NOME PROGETTO	SENSING THE WAVES
ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	ENRICO GIARDI
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DIRIGENTE DI SETTORE	ING. PAOLO BARTALINI
DIRIGENTE DEL SERVIZIO E R.U.P.	ING. PAOLO BARTALINI
CODICE FISCALE	84006890481
PROGETTO	AMPLIAMENTO C. PER L'ARTE CONTEMPORANEA - L. PECCI
LUOGO	VIALE DELLA REPUBBLICA, PRATO
OGGETTO	SCHEMI ELETTRICI QUADRO CUCINA RISTORANTE SICUREZZA - QCR/S
FILE	DATA: 25-07-2008 NUMERO: BV-E-0.18 <small>AGG. a : c : scala / col. R.T. b : d : formato A4 firma Dott. Ing. Maurizio Mazzanti</small>
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE	NIO architecten/SCHIEDAMSE VEST 95A/3012 BG ROTTERDAM <small>tel. +31 10 412 23 18 / fax +31 10 412 60 75 / nio@nio.nl</small>
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI	ACS ingegneri / ing. Iacopo Ceramelli/Via Catani 28c / 59100 PRATO <small>tel.+39 0574 527864/fax. +39 0574 568066 / acs@acsingegneri.it</small>
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI	ing. Dante Di Carlo/Viale della Repubblica 272 / 59100 PRATO <small>tel./fax +39 0574 580221 / dcarlo24@tin.it</small>
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI	CMA S.r.l. / Ing. Maurizio Mazzanti / Viale A. Gramsci n.24 / 50132 FIRENZE <small>tel. +39 055 26355007 / fax +39 055/2635510 / tecnico@cmaengineering.it</small>
COORDINATORE SICUREZZA	Arch. Paola Falaschi <small>tel. +39 0574 575024 / fax. +39 0574 575431 / bf.fal@libero.it</small>
ILLUMINOTECNICA	Kino Workshop srl / Via Foca n.6 / 74100 Taranto <small>tel. / fax +39 089 9941998 / direzione@kinoworkshop.it</small>
ACUSTICA	Ing. Pietro Danesi <small>tel.- +39 0573 9598818 / fax. +39 0573 951807</small>
IMPIANTI ANITINCENDIO	ing. Dante Di Carlo/Viale della Repubblica 272 / 59100 PRATO <small>tel./fax - +39 0574 580221 / dcarlo24@tin.it</small>
GEOLOGO	geol. Deborah Bresci <small>tel. +39 0573 986119 / fax. +39 0573 32288 / dnbresci@libero.it</small>

Foglio Nr.	REV.	DENOMINAZIONE
1	0	INDICE DEI FOGLI
2	0	FRONTE QUADRO
3	0	SCHEMA UNIFILARE
4	0	SCHEMA FUNZIONALE
5	0	
6	0	
7	0	
8	0	
9	0	
10	0	
11	0	
12	0	
13	0	
14	0	
15	0	
16	0	

Foglio Nr.	REV.	DENOMINAZIONE
17	0	
18	0	
19	0	
20	0	
21	0	
22	0	
23	0	
24	0	
25	0	
26	0	
27	0	
28	0	
29	0	
30	0	
31	0	
32	0	

NOTE GENERALI

- I quadri devono risultare pienamente conformi alle N. CEI 17-13/1
- I collegamenti tra i vari componenti devono essere realizzati con gli accessori espressamente previsti dal costruttore
- Se non diversamente specificato le sezioni dei conduttori impiegati per il cablaggio (sigla di designazione NO7V-K) devono essere non inferiori a quelle dei conduttori di linea



PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:
**QUADRO CUCINA
 RISTORANTE SICUREZZA
 QCR/S
 INDICE DEI FOGLI**

CLIENTE:
**COMUNE DI
 PRATO**

IMPRESA ESECUTRICE:

Nr. Comm.
21193

TAVOLA
BV-E-0.18

DATA
LUGLIO 2008

PAG.
1

FILE:
21193_BV-E-0.18_R0


PROGETTISTA
M.M.

REVISIONE
RO

SEGUE
2

NOTE

- ① QUADRO CARPENTERIA METALLICA
GRADO DI PROTEZIONE IP40 ESTERNO
IP20 INTERNO
DIM. UTILI 600x1025x290mm
- ② SCOMPARTO INTERRUTTORI
- ③ PORTELLA FRONTALE TRASPARENTE

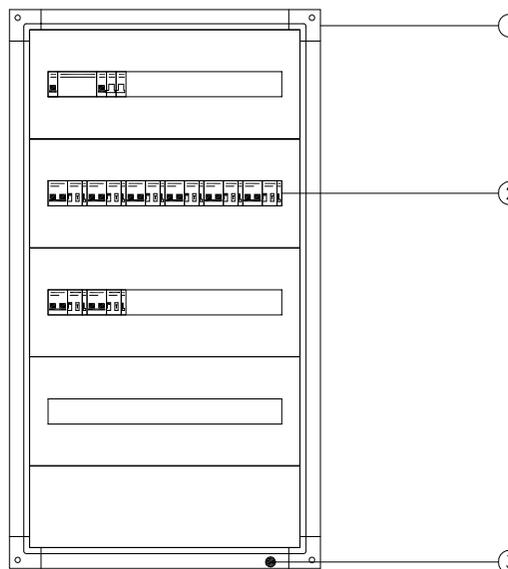

NOTE

IL FRONTE QUADRO RAPPRESENTATO NELL' ELABORATO E' INDICATIVO. L'IMPRESA INSTALLATRICE DOVRA' PRESENTARE ALLA DIREZIONE LAVORI IL DISEGNO COSTRUTTIVO PER APPROVAZIONE.



PROGETTO ESECUTIVO


TITOLO:
**QUADRO CUCINA
 RISTORANTE SICUREZZA
 QCR/S
 FRONTE QUADRO**

CLIENTE:
**COMUNE DI
 PRATO**

IMPRESA ESECUTRICE:

Nr. Comm. 21193	TAVOLA BV-E-0.18	DATA LUGLIO 2008	PAG. 2
FILE: 21193_BV-E-0.18_R0	PROGETTISTA M.M.	REVISIONE RO	SEGUE 3


proprietà riservata - senza consenso scritto l'elaborato non è copiable o riproducibile

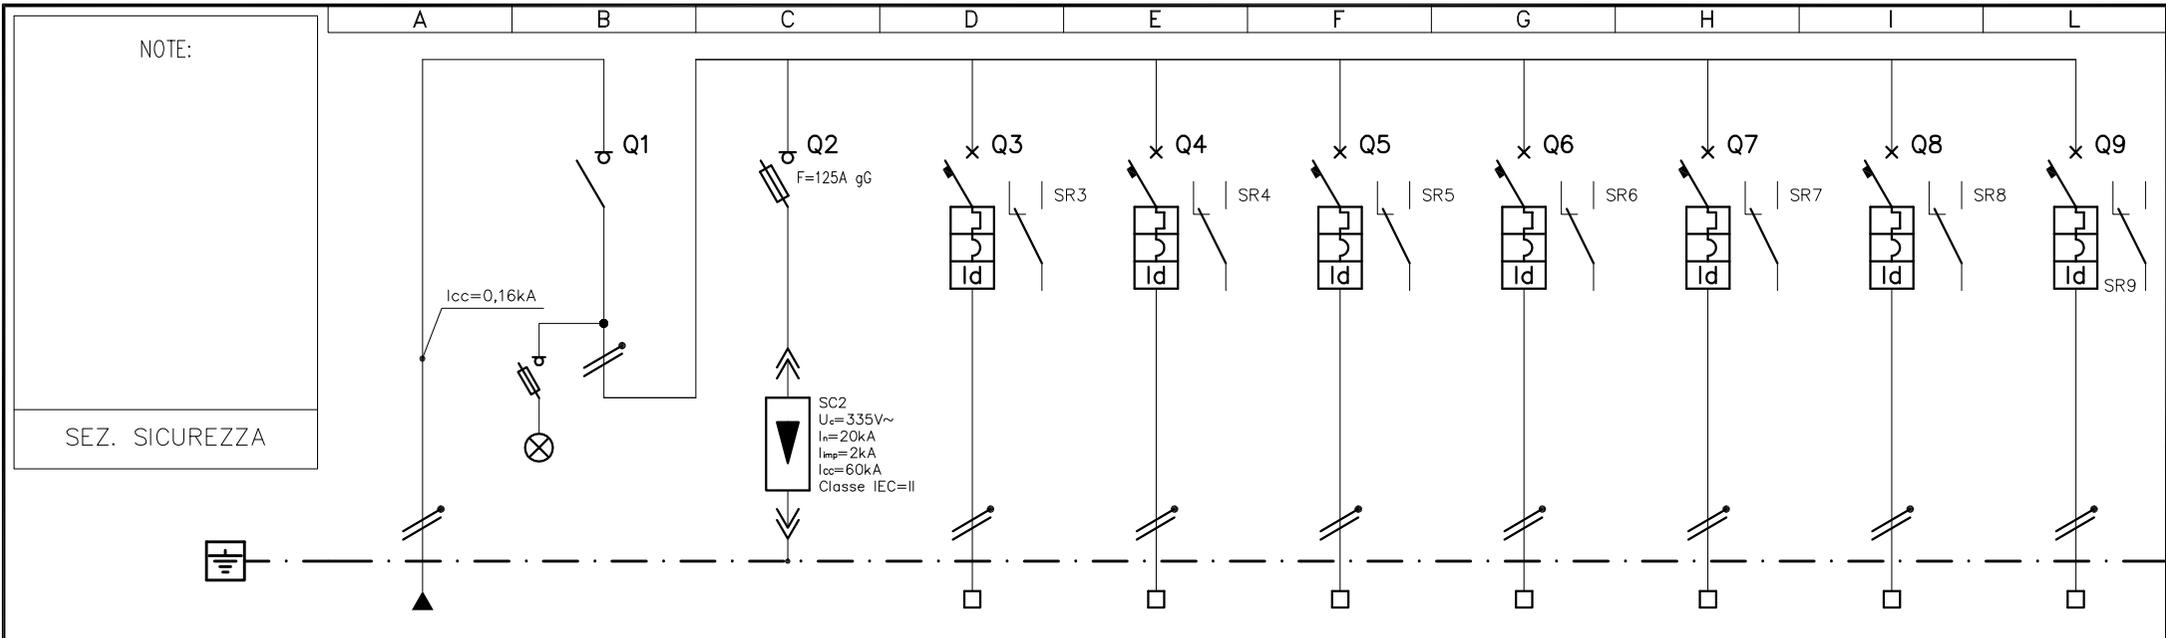

RIFERIMENTO		GA/S 05		CR/S 03	CR/S 04	CR/S 05	CR/S 06	CR/S 07	CR/S 08	CR/S 09	
POTENZA	kW/A										
INTERRUTTORE	POLI/In (A)		2P 125	2P 10	2P 10	2P 10	2P 10	2P 10	2P 10	2P 10	
	Ir										
	Im/CURVA			C	C	C	C	C	C	C	
	P.I. (kA)			4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
	Id (A)			0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
SEZIONATORE	POLI/In (A)		2P 63								
	TIPO										
CONTATTORE RELE' P.P.	POLI/In (A)										
	TIPO										
RELE' TERMICO	REGOLAZ.										
	TIPO										
CONDUTTORE	FASI	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN	
	COMPOSIZIONE	3G6		16mmq	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	2(1x2.5)		
	DESIGN. CAVO	FTG100M1		N07V-K	FTG100M1	FTG100M1	FTG100M1	FTG100M1	N07V-K		
	LUNGHEZZA										
	DERIVAZIONE										
DESCRIZIONE UTENZA		DAL QUADRO GENERALE AMPLIAM. SICUREZZA QGA/S (SEZ. SICUR.)	SEZIONATORE GENERALE (SEZ. SICUR.)	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE	ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE RISTORANTE Circuito 5	ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE CUCINA Circuito 2	ALIMENTAZIONE ALLARME BAGNI	ALIMENTAZIONE MODULI DI REGOLAZIONE ILLUMINAZIONE	ALIMENTAZIONE AUSILIARI QUADRO	RISERVA	RISERVA

	PROGETTO ESECUTIVO	TITOLO: QUADRO CUCINA RISTORANTE SICUREZZA QCR/S SCHEMA UNIFILARE	CLIENTE: COMUNE DI PRATO	IMPRESA ESECUTRICE:	Nr. Comm. 21193	TAVOLA BV-E-0.18	DATA LUGLIO 2008	PAG. 3
					FILE: 21193_BV-E-0.18_R0	PROGETTISTA M.M.	REVISIONE RO	SEGUE 4

proprietà riservata - senza consenso scritto l'elaborato non è copiable o riproducibile

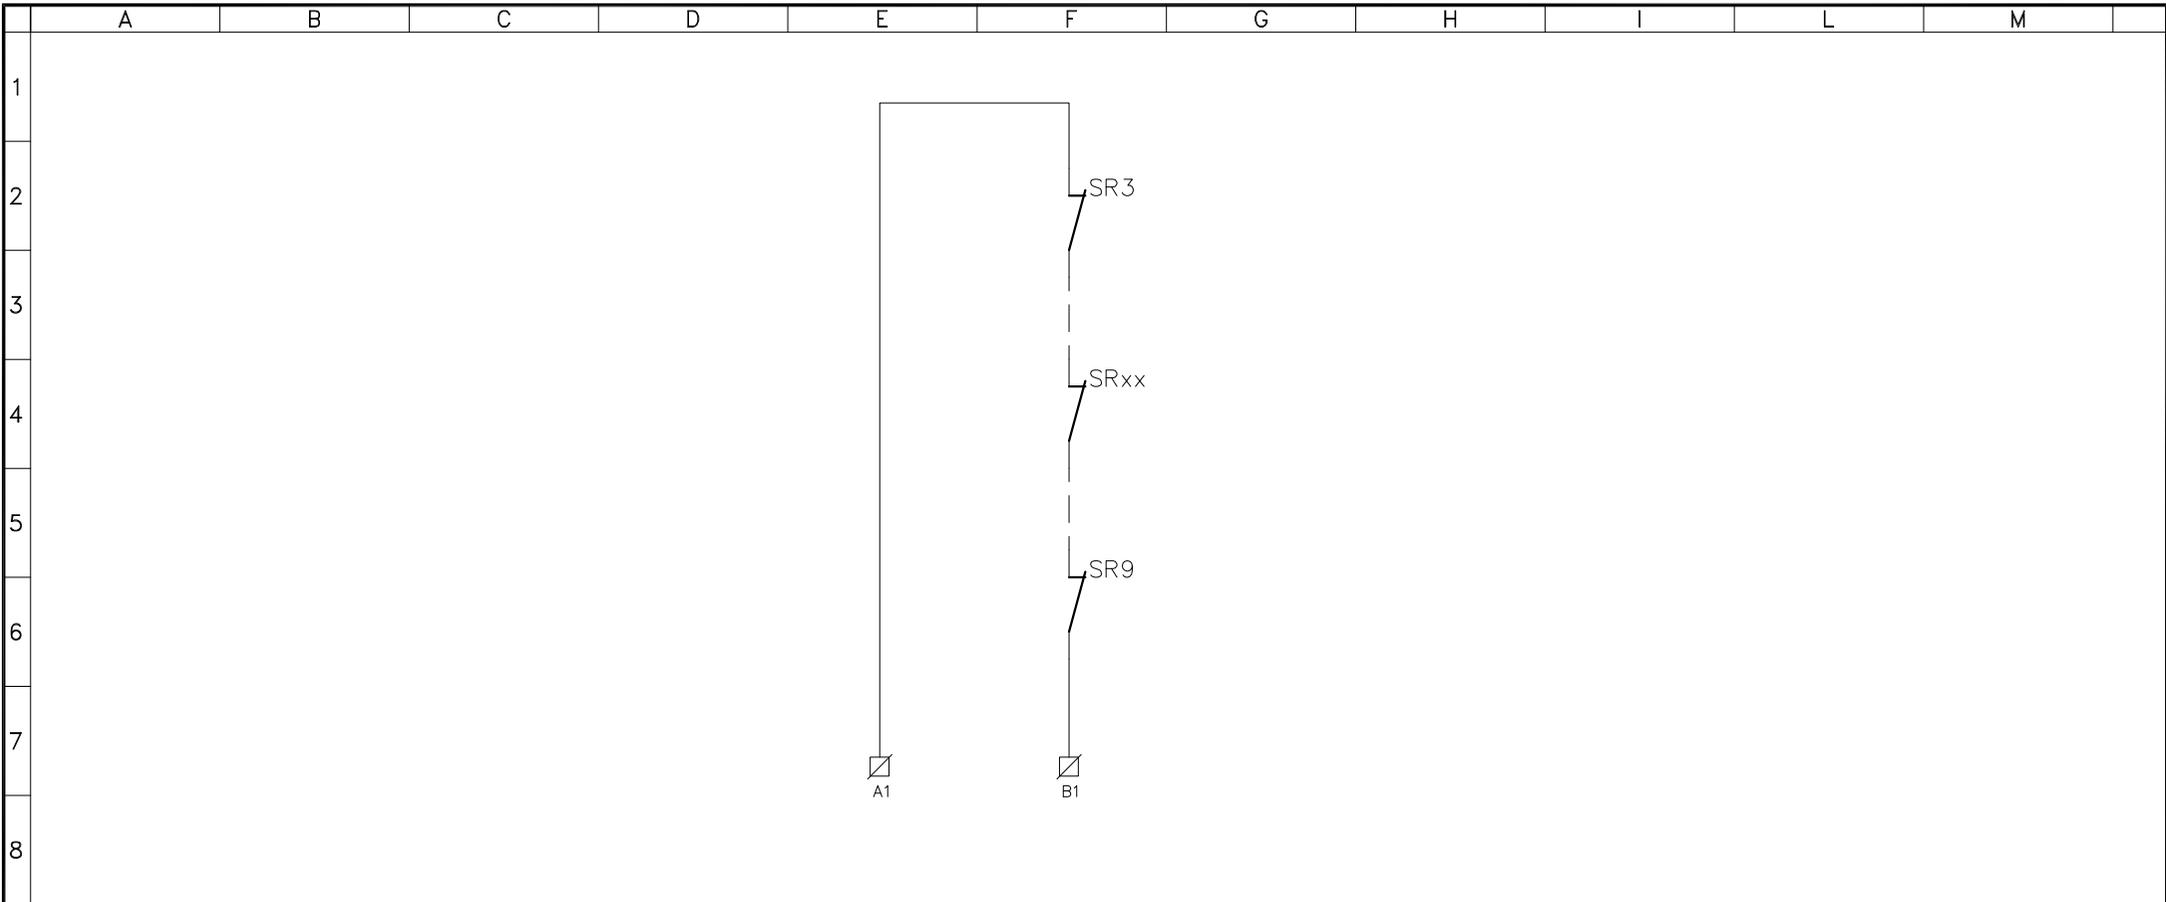

COLORI SPIE	
RD	ROSSA
GR	VERDE
YL	GIALLA

A1...B1	ALLARME CUMULATIVO SEZIONE SICUREZZA (ALL'IMPIANTO DI SUPERVISIONE)		

MORSETTI	
	MORSETTO DEL PLC
	MORSETTO DEL QUADRO
	MORSETTO UTENZE IN CAMPO

NOTE IL PRESENTE SCHEMA E' DA RITENERSI INDICATIVO PER L'OTTENIMENTO DELLE FUNZIONI RICHIESTE.

proprietà riservata - senza consenso scritto l'elaborato non è copiable o riproducibile

	PROGETTO ESECUTIVO	TITOLO: QUADRO CUCINA RISTORANTE SICUREZZA QCR/S SCHEMA FUNZIONALE	CLIENTE: COMUNE DI PRATO	IMPRESA ESECUTRICE:	Nr. Comm. 21193	TAVOLA BV-E-0.18	DATA LUGLIO 2008	PAG. 4
					FILE: 21193_BV-E-0.18_R0	PROGETTISTA M.M.	REVISIONE RO	SEGUE /