



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto:

Centro per l'arte contemporanea L. Pecci - Riqualficazione ed adeguamento normativo dell'edificio esistente - 1° lotto

Titolo

Schemi elettrici - Quadro Protezione Pressurizzazione Antincendio - QPPA

Fase

Progetto Esecutivo

Assessore ai Lavori Pubblici	Valerio Barberis
Servizio Lavori Pubblici	Edilizia Pubblica
Dirigente del servizio	Arch. Emilia Quattrone
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Luca Piantini

Progettisti

Progettista opere architettoniche

Arch. Antonio Silvestri - Comune di Prato

Progettista opere strutturali - strutture esistenti

Ing. Francesco Sanzo - Comune di Prato

Progettista opere strutturali - nuove strutture

ACS - Ing. Iacopo Ceramelli

Progettista impianti meccanici

Ing. Dante di Carlo

Progettista impianti elettrici

CMA S.r.l. - Ing. Maurizio Mazzanti

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

Arch. Paola Falaschi

Collaboratori alla progettazione

Geom. Michele Faranda

Arch. Francesco Baldi

Ing. Francesco Guarducci

Tavola: **E-s06**

Scala: /

Spazio riservato agli uffici:



Foglio Nr.	REV.	DENOMINAZIONE
1	0	INDICE DEI FOGLI
2	0	FRONTE QUADRO
3	0	SCHEMA UNIFILARE
4	0	
5	0	
6	0	
7	0	
8	0	
9	0	
10	0	
11	0	
12	0	
13	0	
14	0	
15	0	
16	0	

Foglio Nr.	REV.	DENOMINAZIONE
17	0	
18	0	
19	0	
20	0	
21	0	
22	0	
23	0	
24	0	
25	0	
26	0	
27	0	
28	0	
29	0	
30	0	
31	0	
32	0	

NOTE GENERALI

- I quadri devono risultare pienamente conformi alle N. CEI EN 61439
- I collegamenti tra i vari componenti devono essere realizzati con gli accessori espressamente previsti dal costruttore
- Se non diversamente specificato le sezioni dei conduttori impiegati per il cablaggio (sigla di designazione N07V-K) devono essere non inferiori a quelle dei conduttori di linea
- Il valore del potere di interruzione PI degli interruttori, riportato negli schemi elettrici, si riferisce al Potere di Interruzione nominale estremo (Icu) secondo CEI EN 60947-2
Si precisa che il Potere di Interruzione nominale di servizio (Ics) secondo CEI EN 60947-2 di ciascun interruttore dovrà essere comunque non inferiore alla corrente di corto circuito (Icc) indicata nel quadro



PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:
QUADRO PROTEZIONE PRESSURIZZAZIONE
ANTINCENDIO QPPA

INDICE DEI FOGLI

CLIENTE:

COMUNE DI
PRATO

IMPRESA ESECUTRICE:

Nr. Comm.

27350

TAVOLA

E-s06

DATA

OTTOBRE 2015

PAG.

1

FILE:

27350_EE-s06_R0

PROGETTISTA

M.M.

REVISIONE


RO

SEGUE

2

NOTE

- ① CENTRALINO IN PVC DA ESTERNO
GRADO DI PROTEZIONE IP65 ESTERNO
IP20 INTERNO
DIM.: 320x250x155mm (bxhxp)
- ② SCOMPARTO INTERRUTTORI
- ③ PORTELLA FRONTALE TRASPARENTE

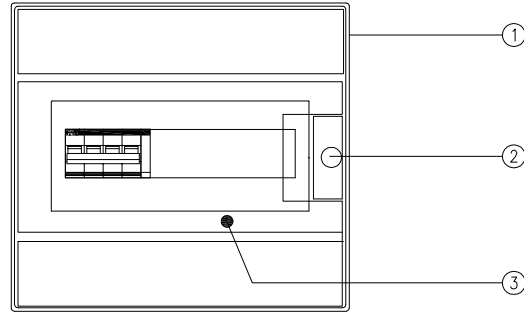

NOTE

IL FRONTE QUADRO RAPPRESENTATO NELL' ELABORATO E' INDICATIVO. L'IMPRESA INSTALLATRICE DOVRA' PRESENTARE ALLA DIREZIONE LAVORI IL DISEGNO COSTRUTTIVO PER APPROVAZIONE.



PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:
**QUADRO PROTEZIONE PRESSURIZZAZIONE
ANTINCENDIO QPPA**

FRONTE QUADRO

CLIENTE:

COMUNE DI
PRATO

IMPRESA ESECUTRICE:

Nr. Comm.

27350

TAVOLA

E-s06

DATA

OTTOBRE 2015

PAG.

2

FILE:

27350_EE-s06_R0

PROGETTISTA


M.M.

REVISIONE

RO

SEGUE

3

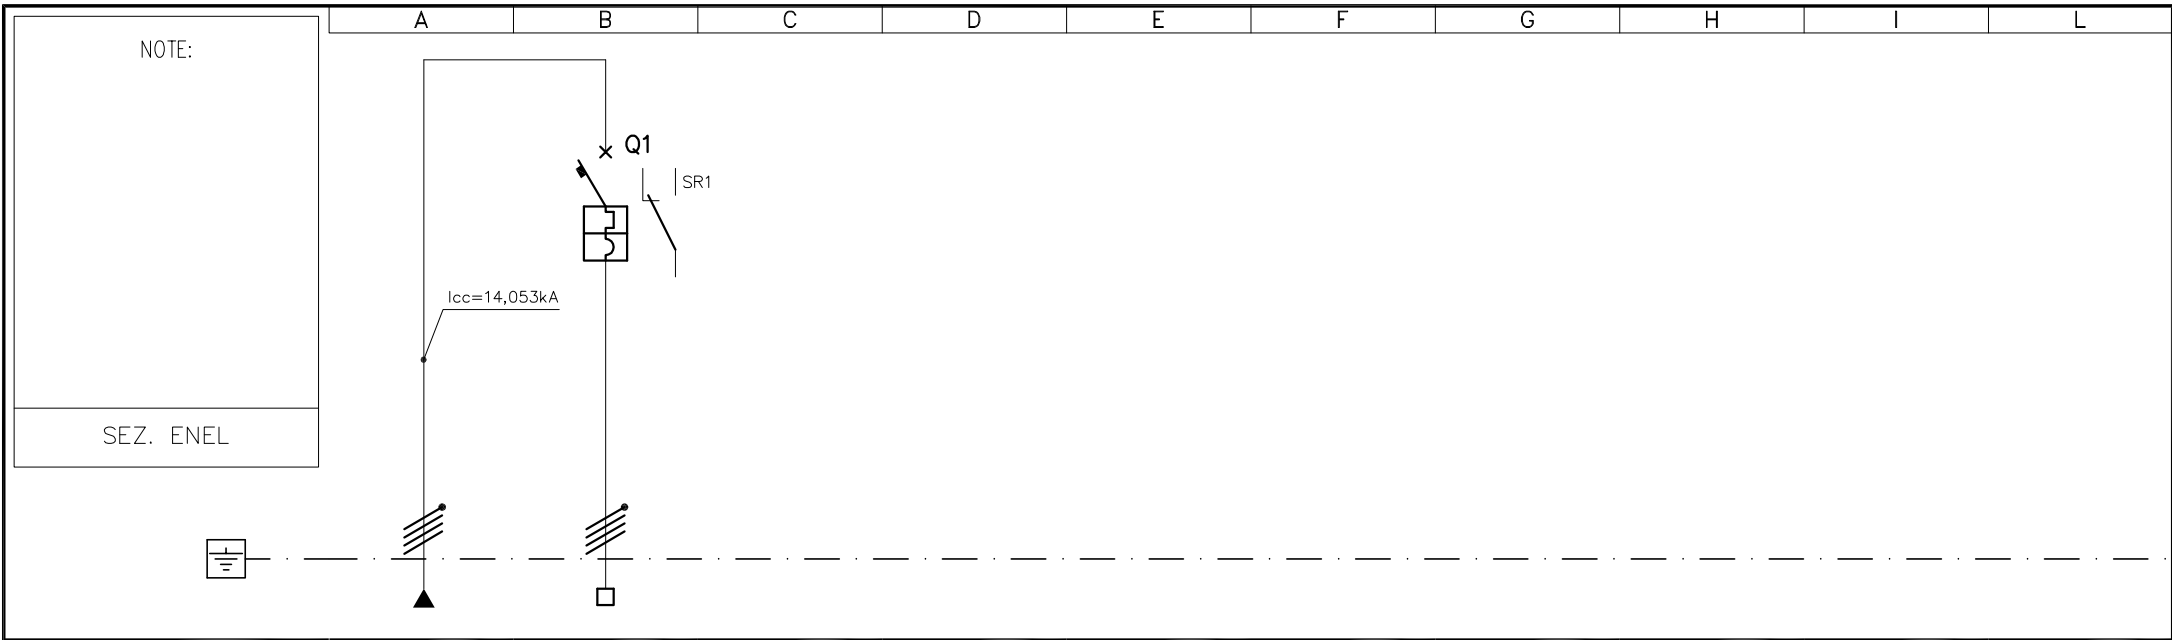

RIFERIMENTO			PPA 01								
POTENZA	kW/A		18,5 kW								
INTERRUTTORE	POLI/In (A)		4P 63								
	Ir										
	Im/CURVA		D								
	P.I. (kA)		15								
	Id (A)										
	TIPO		Modulare								
SEZIONATORE	POLI/In (A)										
	TIPO										
CONTATTORE RELE' P.P.	POLI/In (A)										
	TIPO										
RELE' TERMICO	REGOLAZ.										
	TIPO										
CONDUTTORE	FASI	RSTN	RSTN								
	COMPOSIZIONE	4x16	5G16								
	DESIGN. CAVO	FTG10M1	FTG100M1								
	LUNGHEZZA										
	DERIVAZIONE										
DESCRIZIONE UTENZA	DA MORSETTI SECONDARIO TRASFORMATORE 2 MT/bt TR2	ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTROPOMPA ANTINCENDIO									

	PROGETTO ESECUTIVO	TITOLO: QUADRO PROTEZIONE PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO QPPA SCHEMA UNIFILARE	CLIENTE: COMUNE DI PRATO	IMPRESA ESECUTRICE:	Nr. Comm.	TAVOLA	DATA	PAG.
					27350	E-s06	OTTOBRE 2015	3
					FILE:	PROGETTISTA	REVISIONE	SEGUE
					27350_EE-s06_R0	M.M.	RO	/

proprietà riservata - senza consenso scritto l'elaborato non è copiable o riproducibile